

令和7年9月28日

原子力安全対策課

担当者 高木

内線 1880 直通 0952-25-7081

E-mail : genshiryokuanzentaisaku@pref.saga.lg.jp


九州電力から玄海4号機の定期検査中の不具合について 連絡がありました

本日、九州電力から、定期検査中の玄海原子力発電所4号機において、検査のために一時的に使用した弁（主蒸気隔離弁ベント弁）が閉まりきらず、わずかに蒸気が漏れることを確認したため、当該弁の点検を行うこととし、今後の定期検査の工程を見直すとの連絡がありました。

現在、別の弁によって漏れは止まっており、当該弁から漏れた蒸気は、放射性物質を含んでおらず、作業員や周辺環境に影響はありません。

なお、法令上の国への報告や安全協定に基づく異常時の連絡に該当する事象ではありません。

県は、九州電力に対して、慎重の上にも慎重に作業を行うよう求めました。

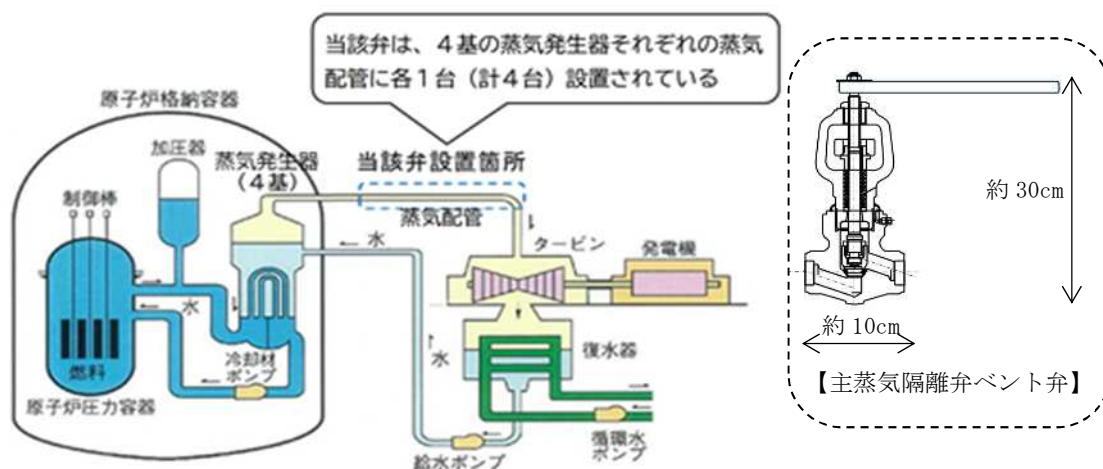

【発電所概要図】