

経営比較分析表／団体全体（令和6年度決算）

佐賀県 伊万里市








【事業概要】

業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m ³ /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m ³)
法適用	工業用水道事業	44,230	小規模	1	32,203
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	給水先事業所数	契約水量(m ³ /日)	管理者の情報	
-	64.8	15	32,203	非設置	




グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

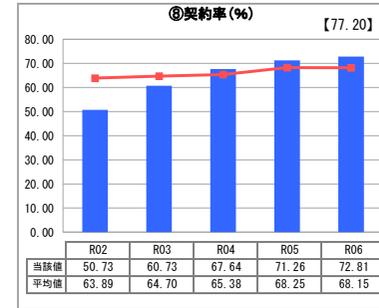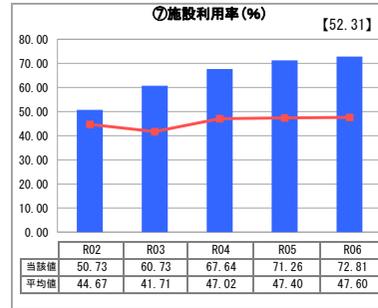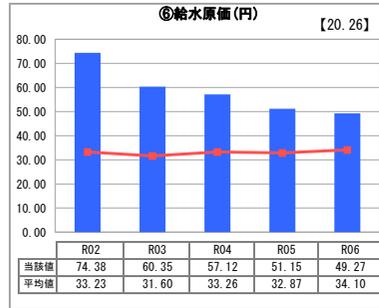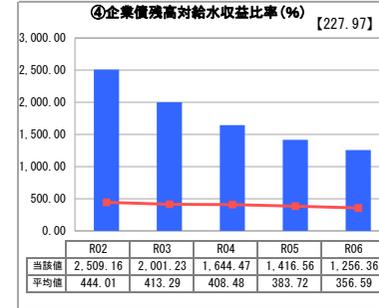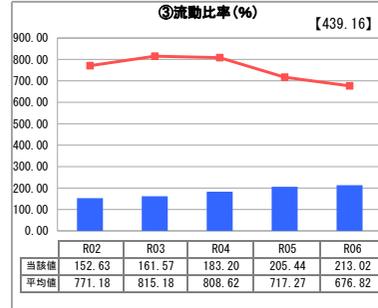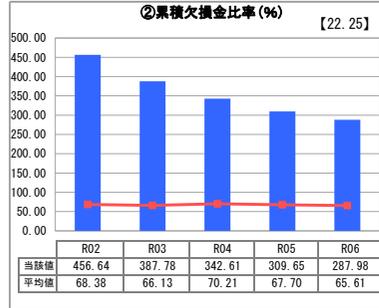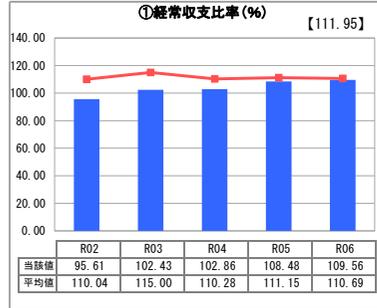

2. 老朽化の状況

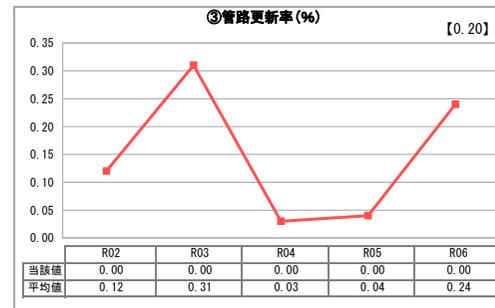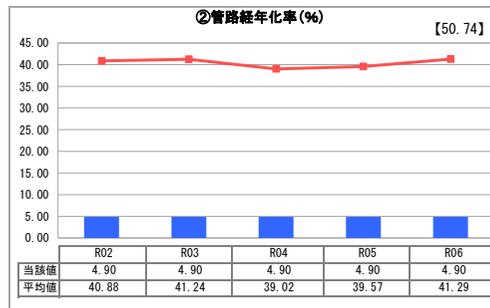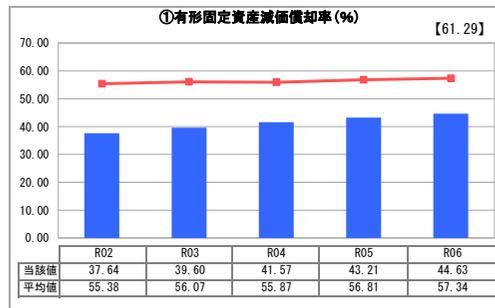

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率(109.56%)
類似団体平均(110.69%)より低いものの、100%以上となっており、令和6年度は健全な経営を維持している。
- ② 累積欠損金比率(287.98%)
類似団体平均(65.61%)と比べてもかなり高く、依然として厳しい状況である。
年々増加しているが、現金に対し毎年償還する起債の額が高額なため類似団体平均(676.82%)よりかなり低くなっている。
- ③ 流動比率(213.02%)
年々増加しているが、現金に対し毎年償還する起債の額が高額なため類似団体平均(676.82%)よりかなり低くなっている。
- ④ 企業債残高対給水収益比率(1,256.36%)
年々減少しているが、第4工業用水浄水場の新設時の企業債が高額残っているため類似団体平均(356.59%)よりかなり高くなっている。
- ⑤ 料金回収率(91.33%)
年々改善しているものの、依然として類似団体平均(99.63%)よりかなり下回っている。
- ⑥ 給水原価(49.27円)
施設の稼働率が低く給水量に対しての費用が多くなることや施設の減価償却費が多いため類似団体平均(34.10円)よりかなり高くなっている。
- ⑦ 施設利用率(72.81%)
類似団体平均(47.60%)を大きく上回り、設備が有効に稼働している。
- ⑧ 契約率(72.81%)
類似団体平均(68.15%)を上回っている。

2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産減価償却率(44.63%)
類似団体平均(57.34%)を下回っており、水道施設全体で適正な更新を行っている。
- ② 管路経年化率(4.90%)
類似団体平均(41.29%)を大きく下回り、老朽化した管路は少ない傾向にある。
- ③ 管路更新率(0.00%)
平成28年度から令和6年度までは0%で管路の更新を行っていないためである。

全体総括

- ・施設の更新費用
管路の老朽化は進んでいないが、浄水施設等の更新需要に備える必要がある。
- ・物価高騰等の営業費用増加
物価高騰による動力費や委託料等の上昇に対し、適正な経費節減を図る。