

# 経営比較分析表／団体全体（令和6年度決算）

佐賀県 佐賀市









【事業概要】

業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m <sup>3</sup> /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m <sup>3</sup> )
法適用	工業用水道事業	1,000	極小規模	1	145
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	給水先事業所数	契約水量(m <sup>3</sup> /日)	管理者の情報	
-	61.2	3	421	自治体職員	




## グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性

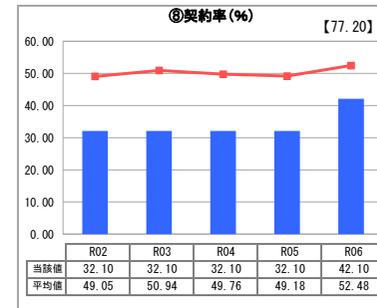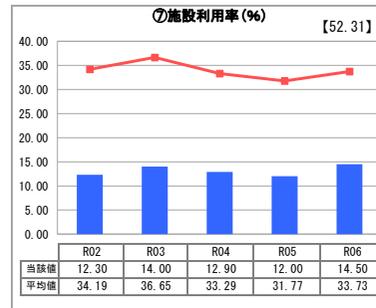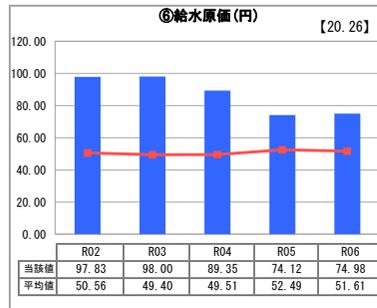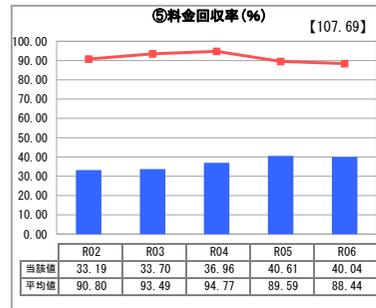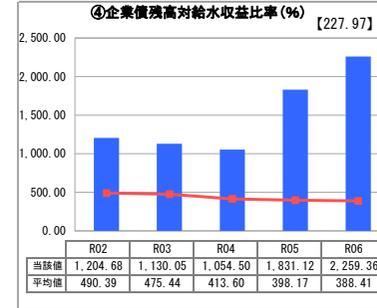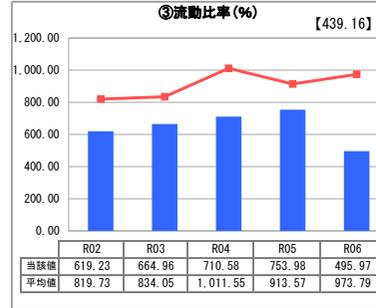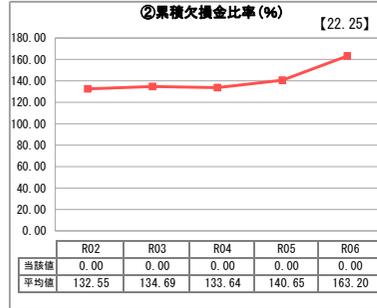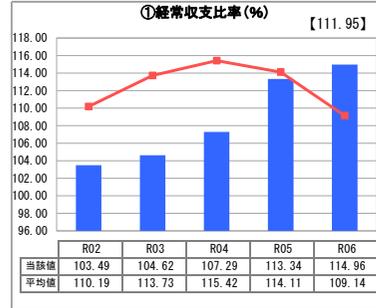

## 2. 老朽化の状況

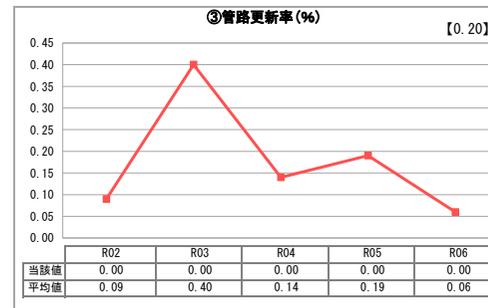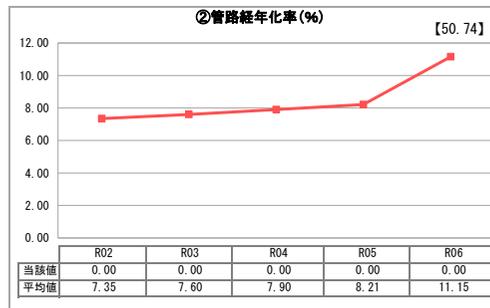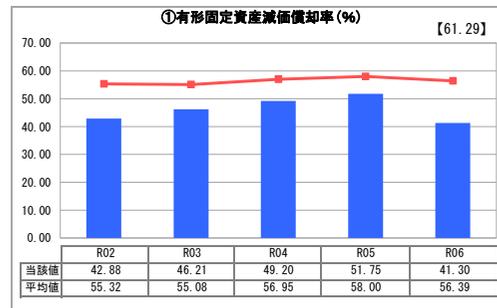

## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

当市の工業用水道事業は、昭和60年から給水を開始し、市町村合併を経て平成27年度に市長部局から上下水道局に事務を移管した。この事業は、市の施策としての重要な産業基盤を支えるものであるため、収益となる料金を低く設定している。このため、給水収益で不足する費用の大半を一般会計繰入金で賄っている状況である。

そのため、①では100%を超えて推移しているものの、⑤では30~40%程度となっている。

③は、取水施設整備に係る企業債償還の開始により、流動比率が悪化した。

④は、現有井戸の能力低下のため取水施設整備事業に伴う企業債の借入により増加した。

⑥は、取水施設整備に伴う経常的費用が増加した。

⑦は、低い水準で推移しており、施設の処理能力に余裕があるため、効率化を図る必要があるが、先に述べたように、当事業は市の施策として重要な産業基盤を支えるものであるため、安易に効率化や施設規模の適正化等を図ることができない。

⑧は、供給先企業との契約基本使用水量の変更により増加している。

なお、インボイス制度の導入に伴い、消費税課税事業者の届出を行い、令和5年度から消費税の会計処理を税込方式から税抜き方式に変更している。

### 2. 老朽化の状況について

当市の工業用水道事業は、昭和60年から給水を開始し、30年以上が経過している。

耐用年数を超えた管路等は存在しないが、設備や機械装置等に故障が発生しているため、順次更新に努めている。

## 全体総括

工業用水道においては、令和7年3月に経営戦略の改定を含めた「佐賀市上下水道ビジョン」を改めて策定し、将来にわたって安定的に事業を継続していくこととしている。

今後は、安全かつ安定的な給水を行うため、施設の適正な維持管理を実施していく必要がある。

また、健全な経営と効率的な事業運営を行うためにも、施設の効率化や料金改定について一般会計と協議し検討していく必要がある。