



令和8年夏渇水 佐賀県渇水対策本部準備会 (第1回)

県内の渇水状況について



令和8年9月18日

県内各水系別・月別降水量

(R8年9月15日現在)

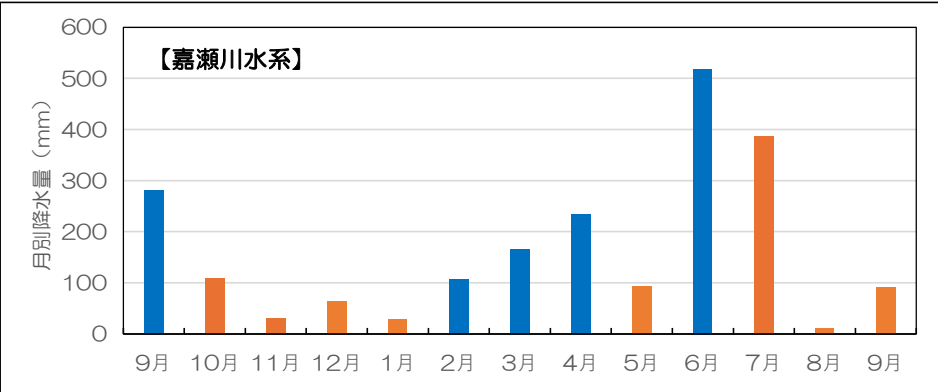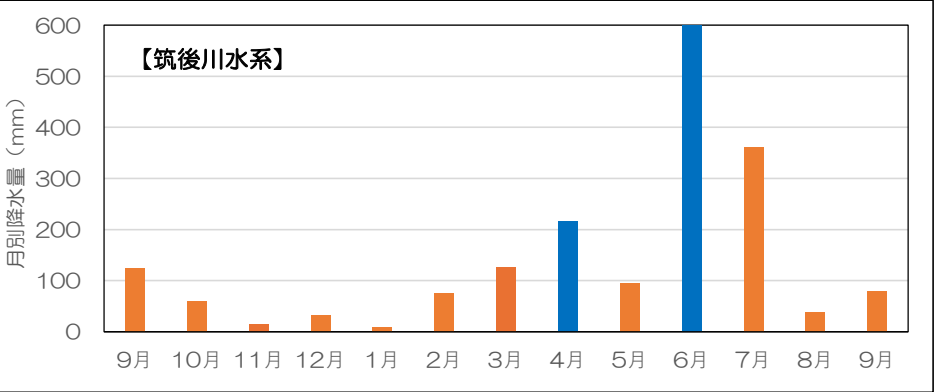

(凡例)
■ : 平年比以上
■ : 平年比未満

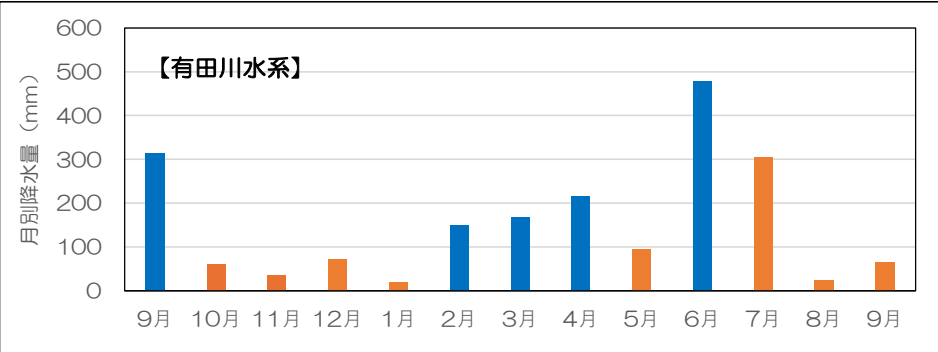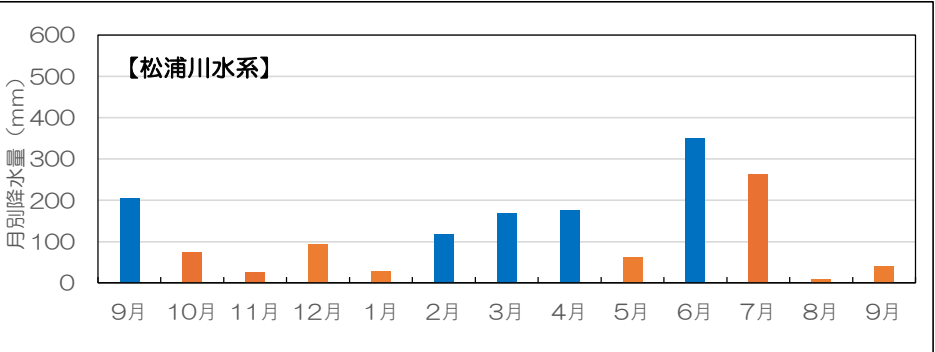

(単位: mm・%)

水系名		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
筑後川水系 瀬ノ下流域	降水量	123.5	59.3	14.5	31.3	8.7	76.1	127.2	216.1	94.2	648.9	360.8	37.5	79.2
	【平年比】	61.4	60.5	16.7	47.9	13.1	86.7	94.4	141.3	51.9	157.3	81.1	16.1	39.3
嘉瀬川水系	降水量	280.8	107.9	30.1	64.4	28.6	106.5	166.0	233.9	93.2	518.4	386.6	11.2	90.4
	【平年比】	123.6	92.0	27.5	76.8	34.5	114.9	113.0	126.0	43.1	147.0	90.7	3.3	39.6
松浦川水系 唐津市	降水量	205.5	75.0	25.5	92.5	28.5	116.5	169.0	175.5	61.5	349.0	263.5	10.0	41.5
	【平年比】	107.4	59.2	29.8	97.8	37.8	136.4	144.4	120.0	49.0	124.6	75.5	3.2	21.7
有田川水系 伊万里市	降水量	314.0	60.5	35.0	72.0	19.5	150.5	167.5	215	95.0	479.0	304.0	25.0	64.0
	【平年比】	140.1	57.6	32.6	86.1	24.8	160.4	112.7	114.2	48.2	134.7	82.6	9.2	28.6

(※唐津市、伊万里市の雨量データは気象庁HPより)

1、筑後川流域の水状況について


筑後川流域内施設位置図



名称	総貯水容量	目的			
江川ダム	2,530万m ³	工業用水	水道用水	かんがい用水	
寺内ダム	1,800万m ³	洪水調節	水道用水	かんがい用水	不特定
小石原川ダム	4,000万m ³	洪水調節	水道用水	不特定	渇水対策
大山ダム	1,960万m ³	洪水調節	水道用水	不特定	
合所ダム	766万m ³	水道用水	かんがい用水		
松原ダム	5,460万m ³	洪水調節	発電		
下釜ダム	5,930万m ³	洪水調節	発電		
筑後大堰	550万m ³	水道用水	洪水疎通機能	取水位の安定	塩害の防除


瀬ノ下日平均流量・瀬ノ下上流域平均雨量（速報値）

R8.9.16時点

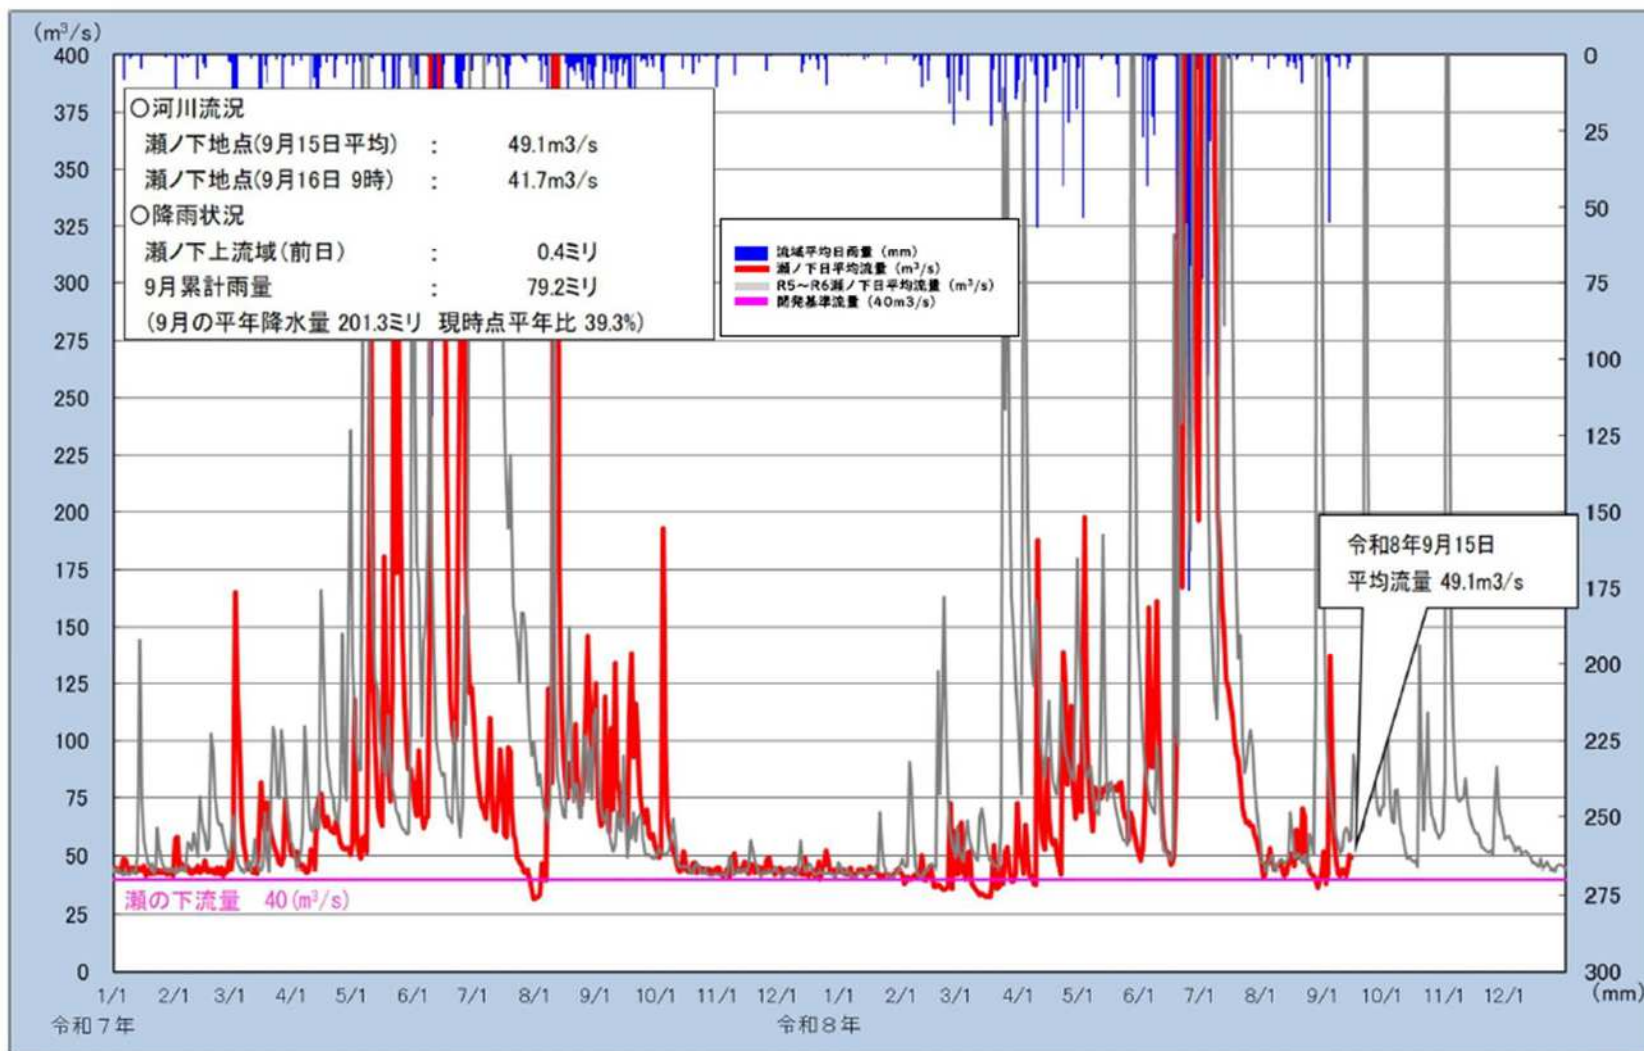

3 ダム（江川・寺内・小石原川）ダム貯水量経年変化図


R8.9.16時点

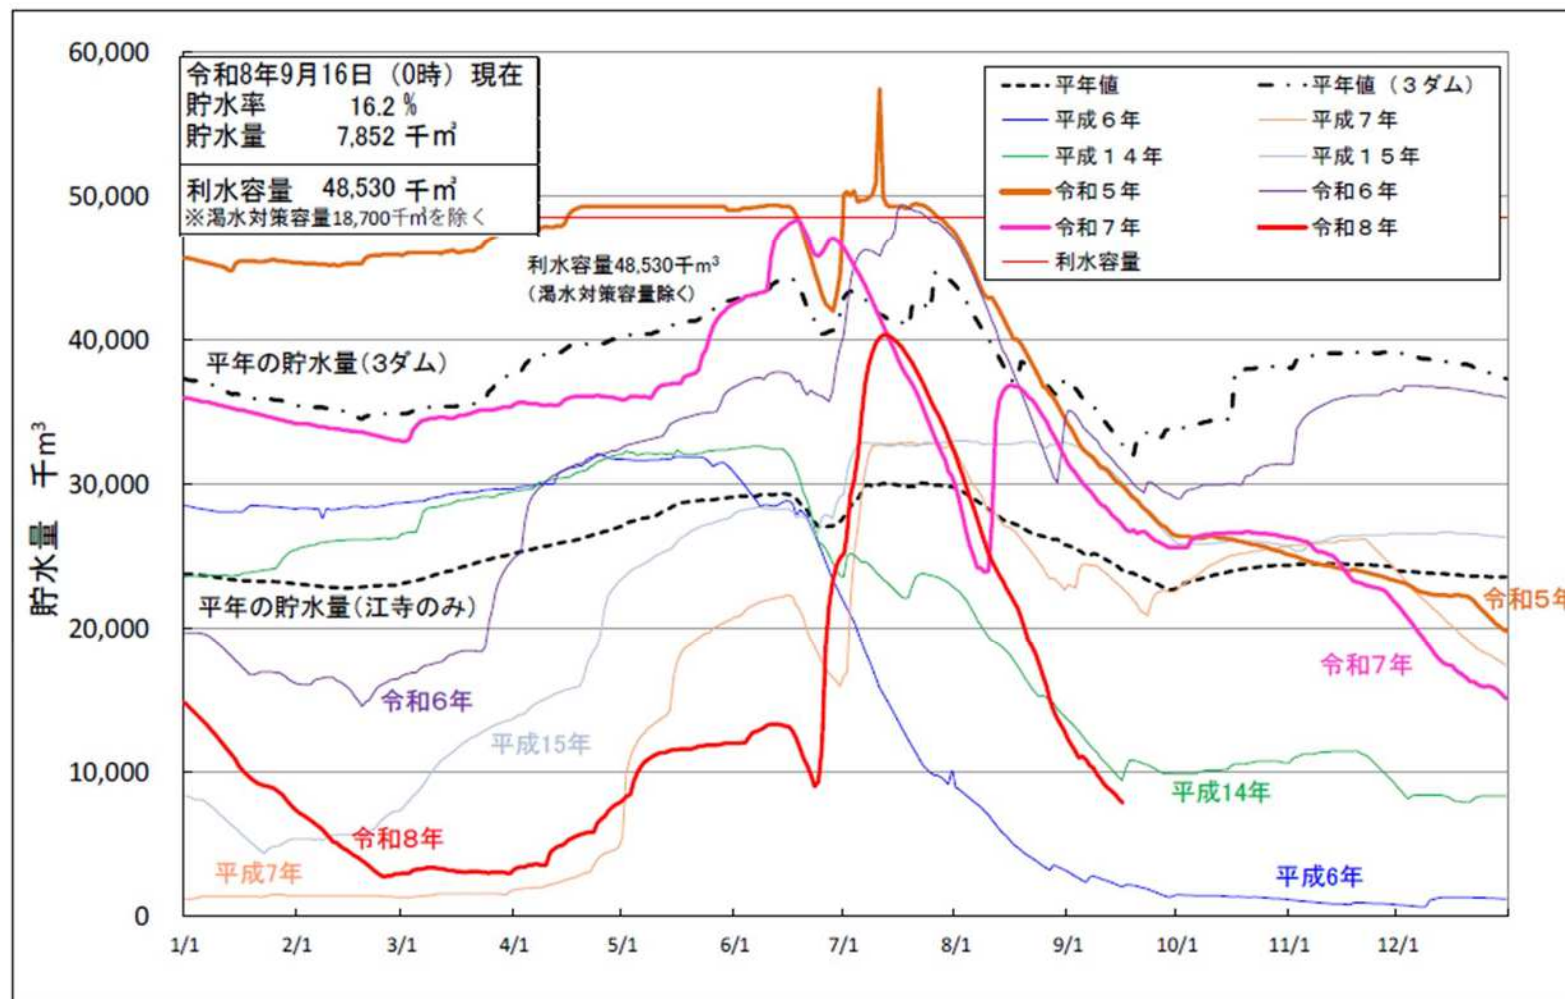

※平年値は、1991～2020年(30年間)の平均値（江川・寺内ダムのみ）

大山ダム貯水量


R8.9.16時点

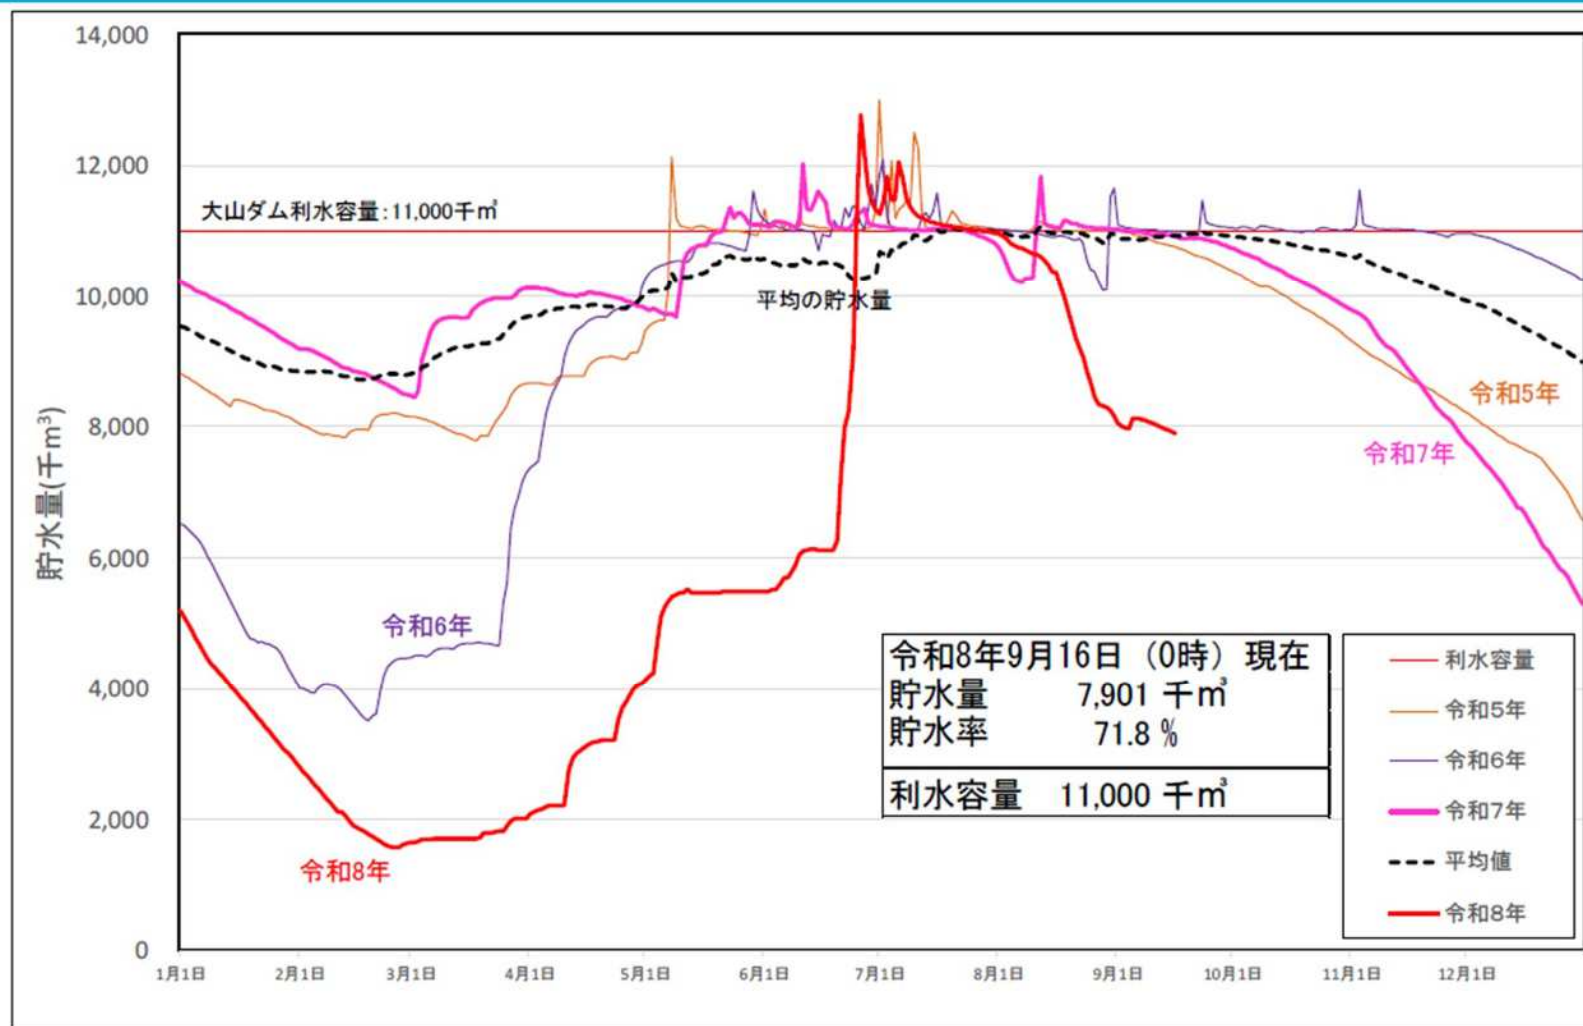

※平均の貯水量は、10か年（H28～R7）の平均の値


合所ダム貯水量

R8.9.16時点

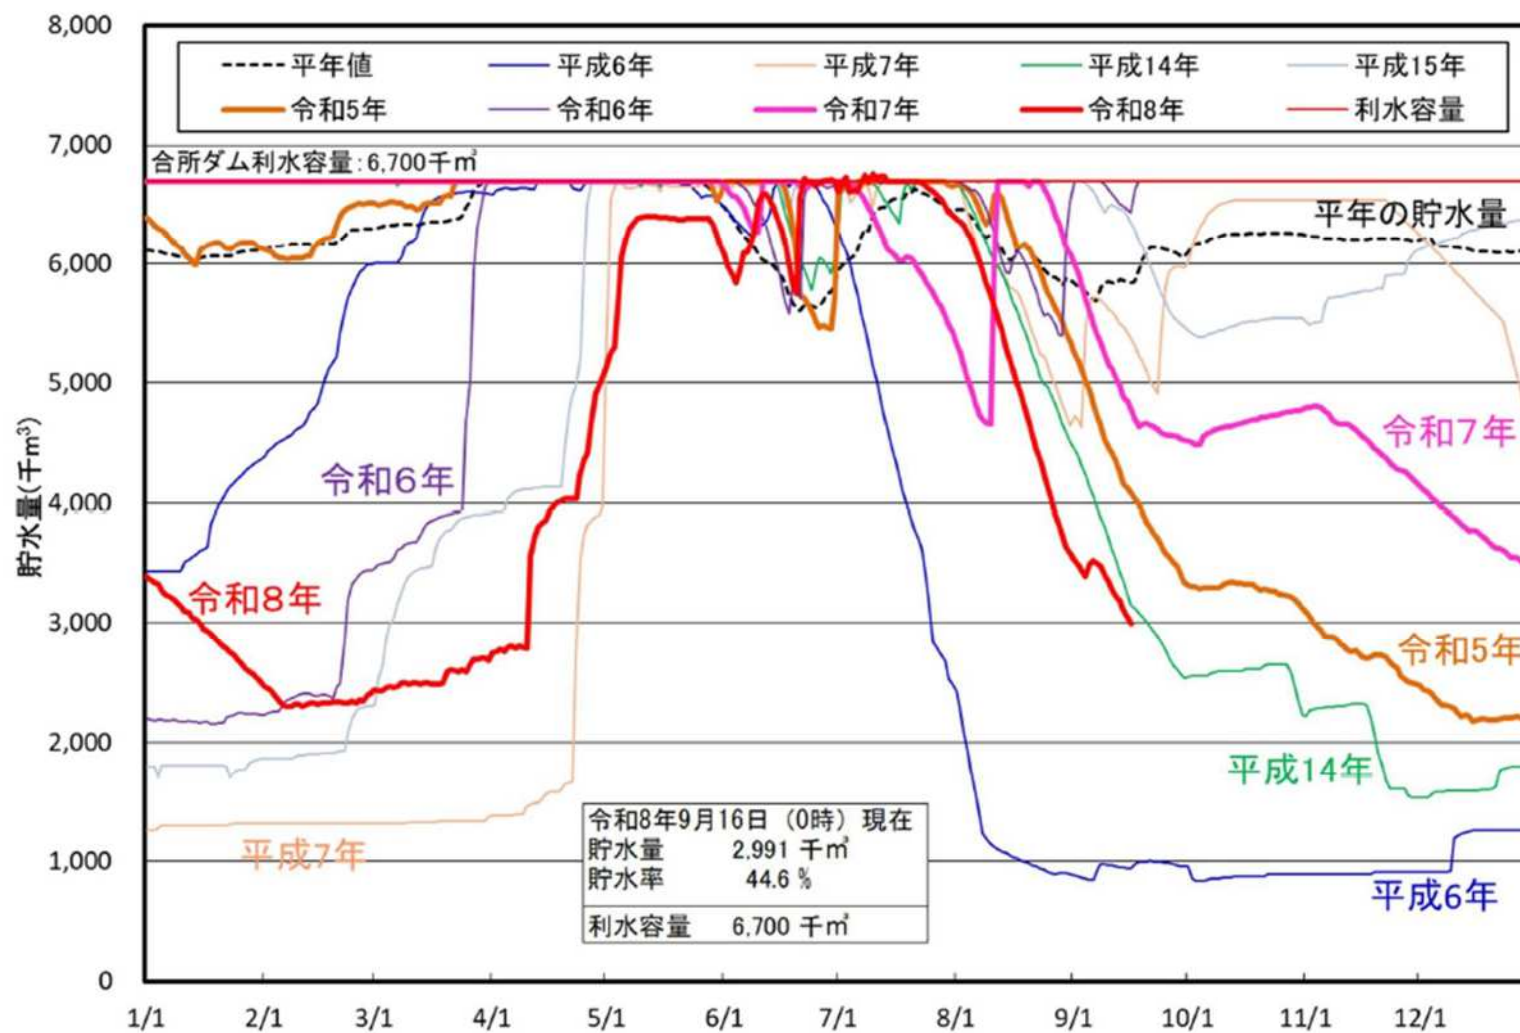


筑後大堰貯水量

R8.9.16時点

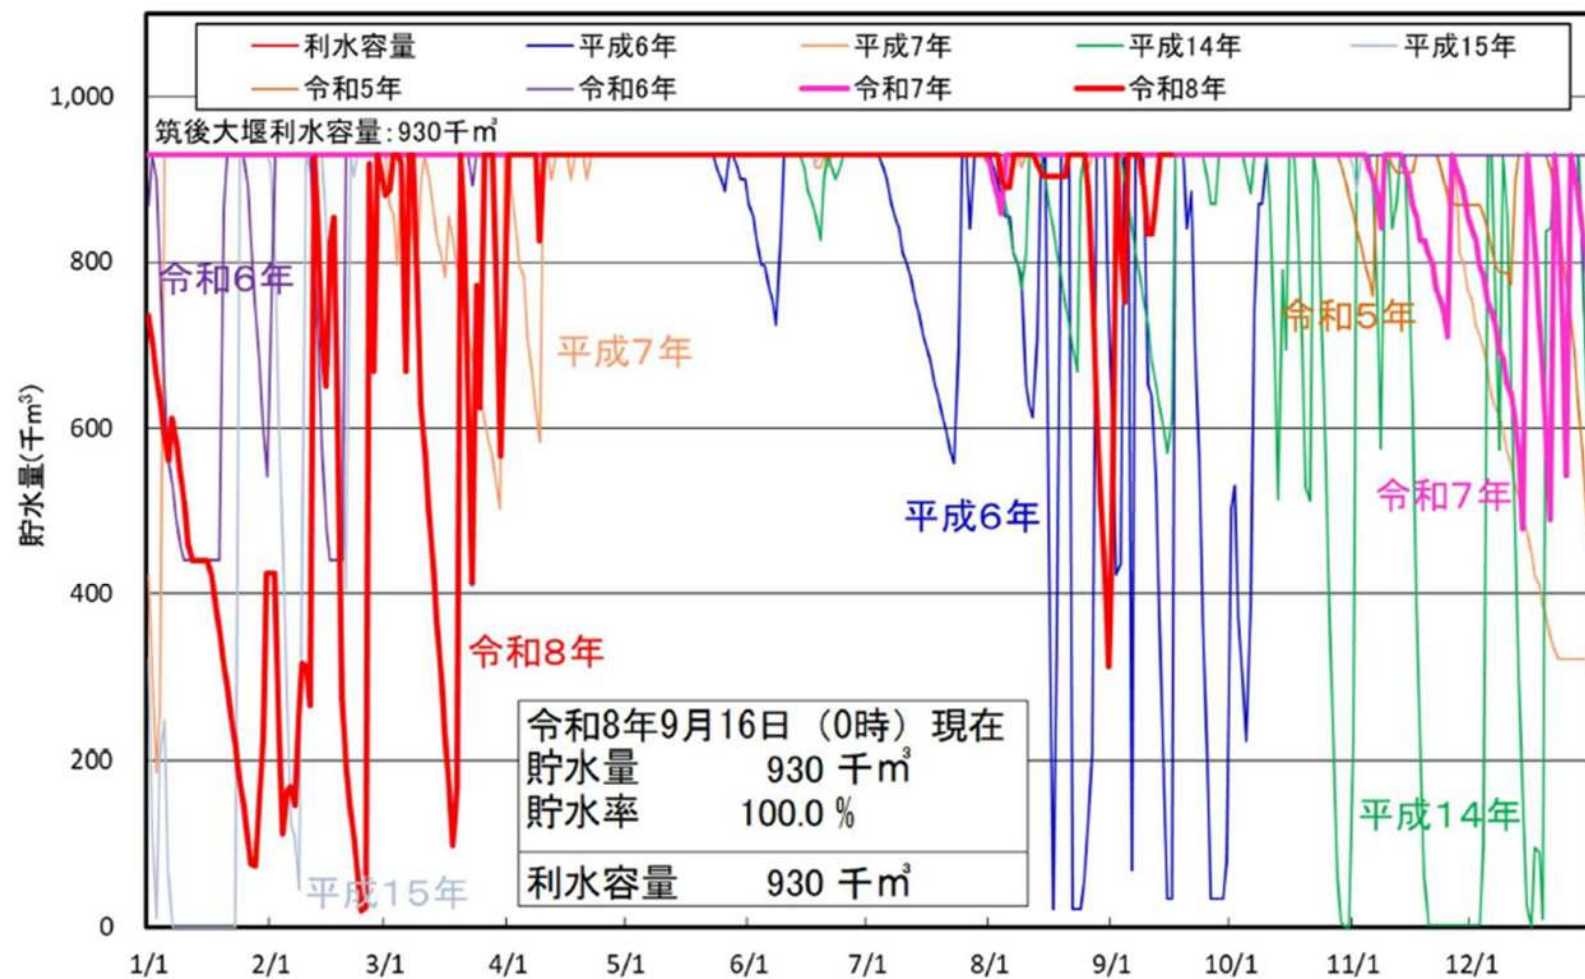

6ダム（江川・寺内・小石原川・大堰・合所・大山）貯水量経年変化図

R8.9.16時点

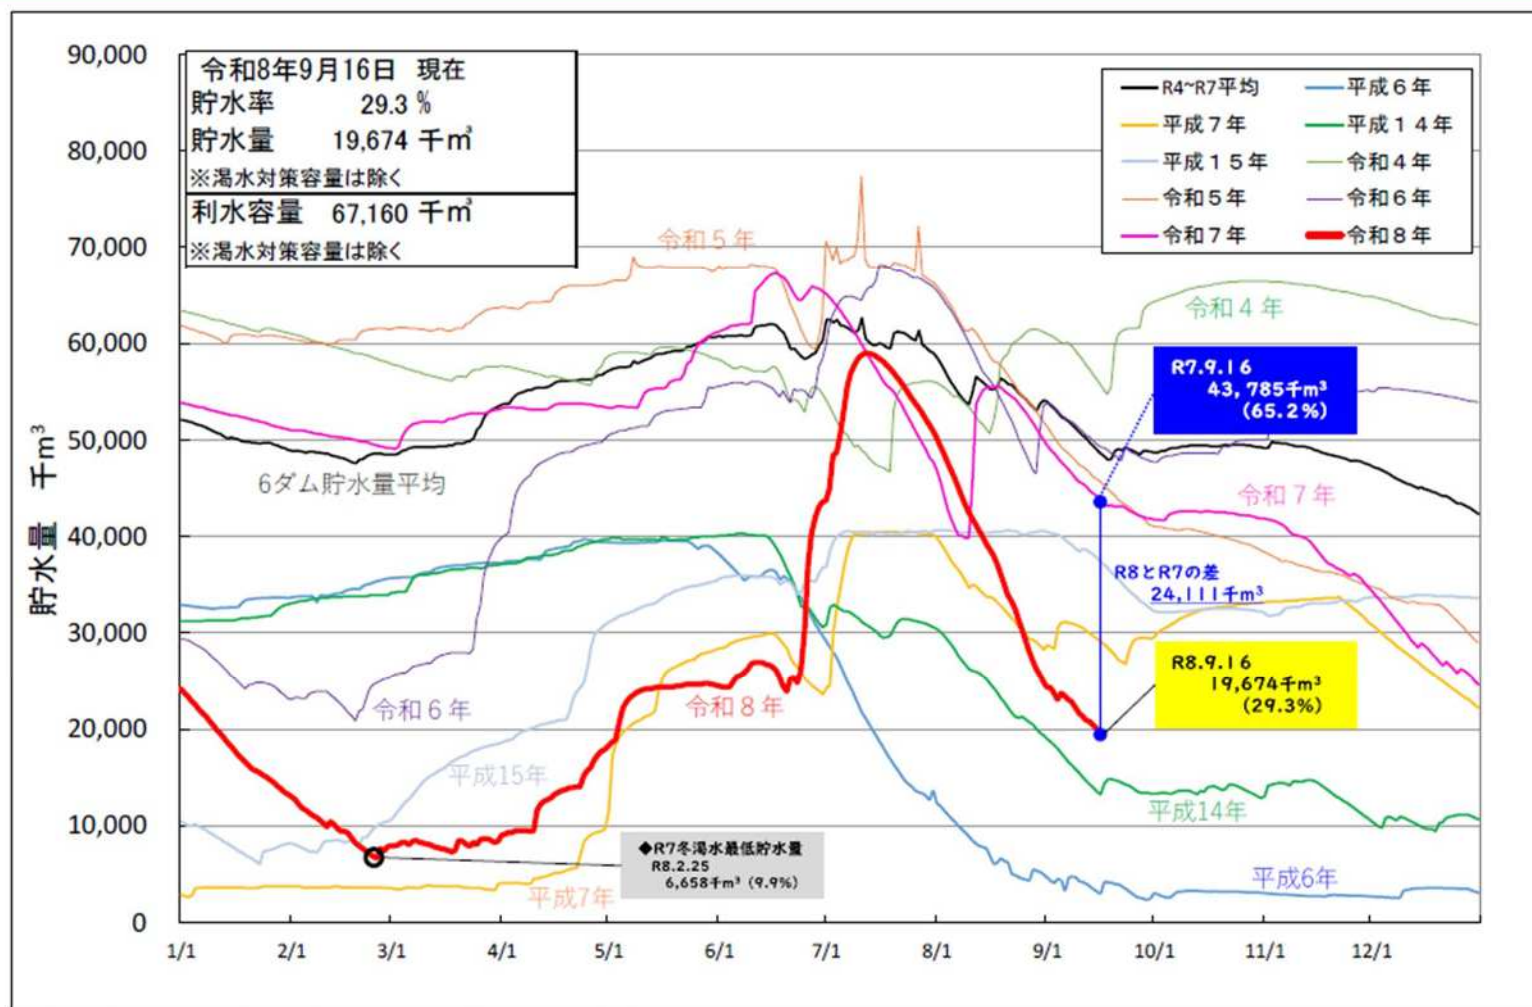


※6ダム貯水量平均（R4～R7）は、小石原川ダム完成後の4カ年平均

※平成6年～7年、平成14年～15は、江川・寺内・大堰・合所の合計貯水量

6ダム（江川・寺内・小石原川・大堰・合所・大山）貯水量変化図

R8.9.16時点

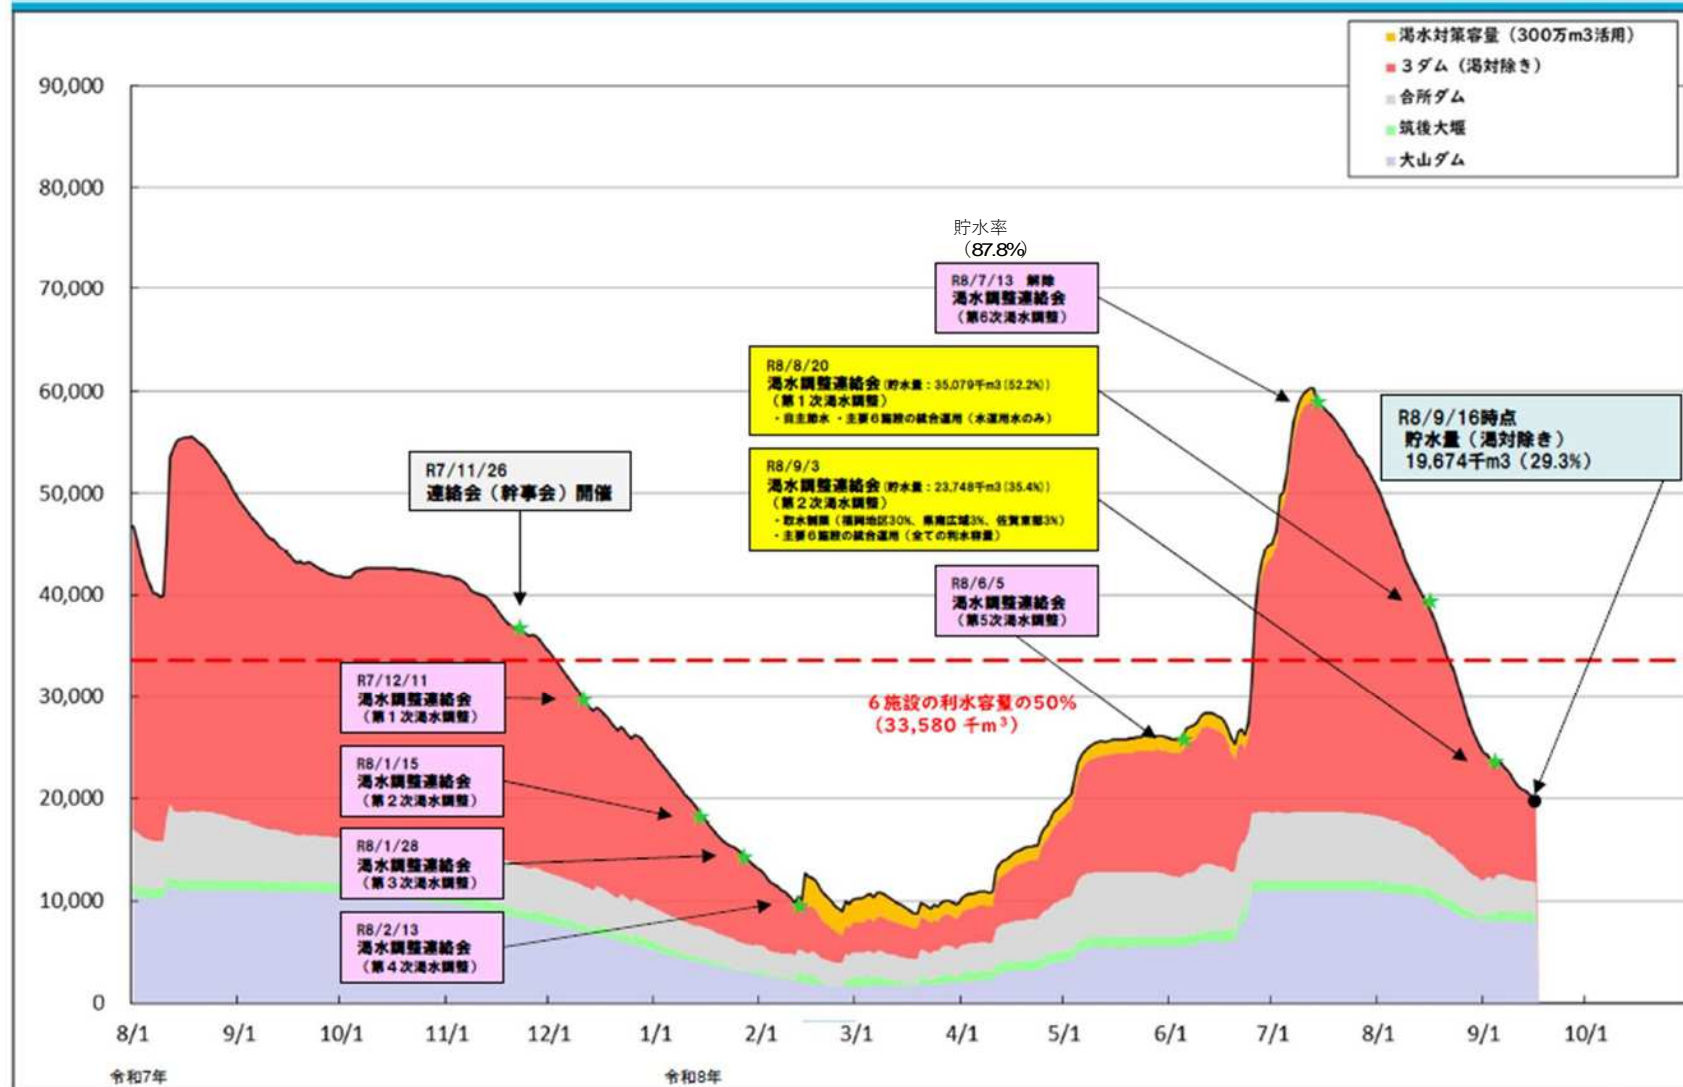

令和8年度 筑後川水系渇水調整連絡会
—第3次合意事項—


□渇水調整事項

- 1, 主要利水 6 施設の貯留水延命のため、福岡県及び佐賀県は、かんがい用水使用者、水道事業者等に対し自主節水の継続を促すとともに、**9月18日から、同時期の実績取水量に対し、福岡地区水道企業団は 5 5 %、福岡県南広域水道企業団及び佐賀東部水道企業団は 5 %に取水制限を強化**する。
- 2, 今後も少雨傾向の継続が懸念されることから、国土交通省は、福岡県、佐賀県及び大分県と連携し、河川環境等への影響に配慮しつつ、松原ダム及び下釜ダムへ極力貯留を行うことにより、**今後の河川流量の安定化**に努める。
- 3, 関係機関は、筑後川に係る水の利用者に対して、一層の節水を促すよう啓発活動を行う。

2、嘉瀬川水系の水状況について


令和8年 嘉瀬川ダム貯水量, ダム上流流域平均日雨量

別紙-②

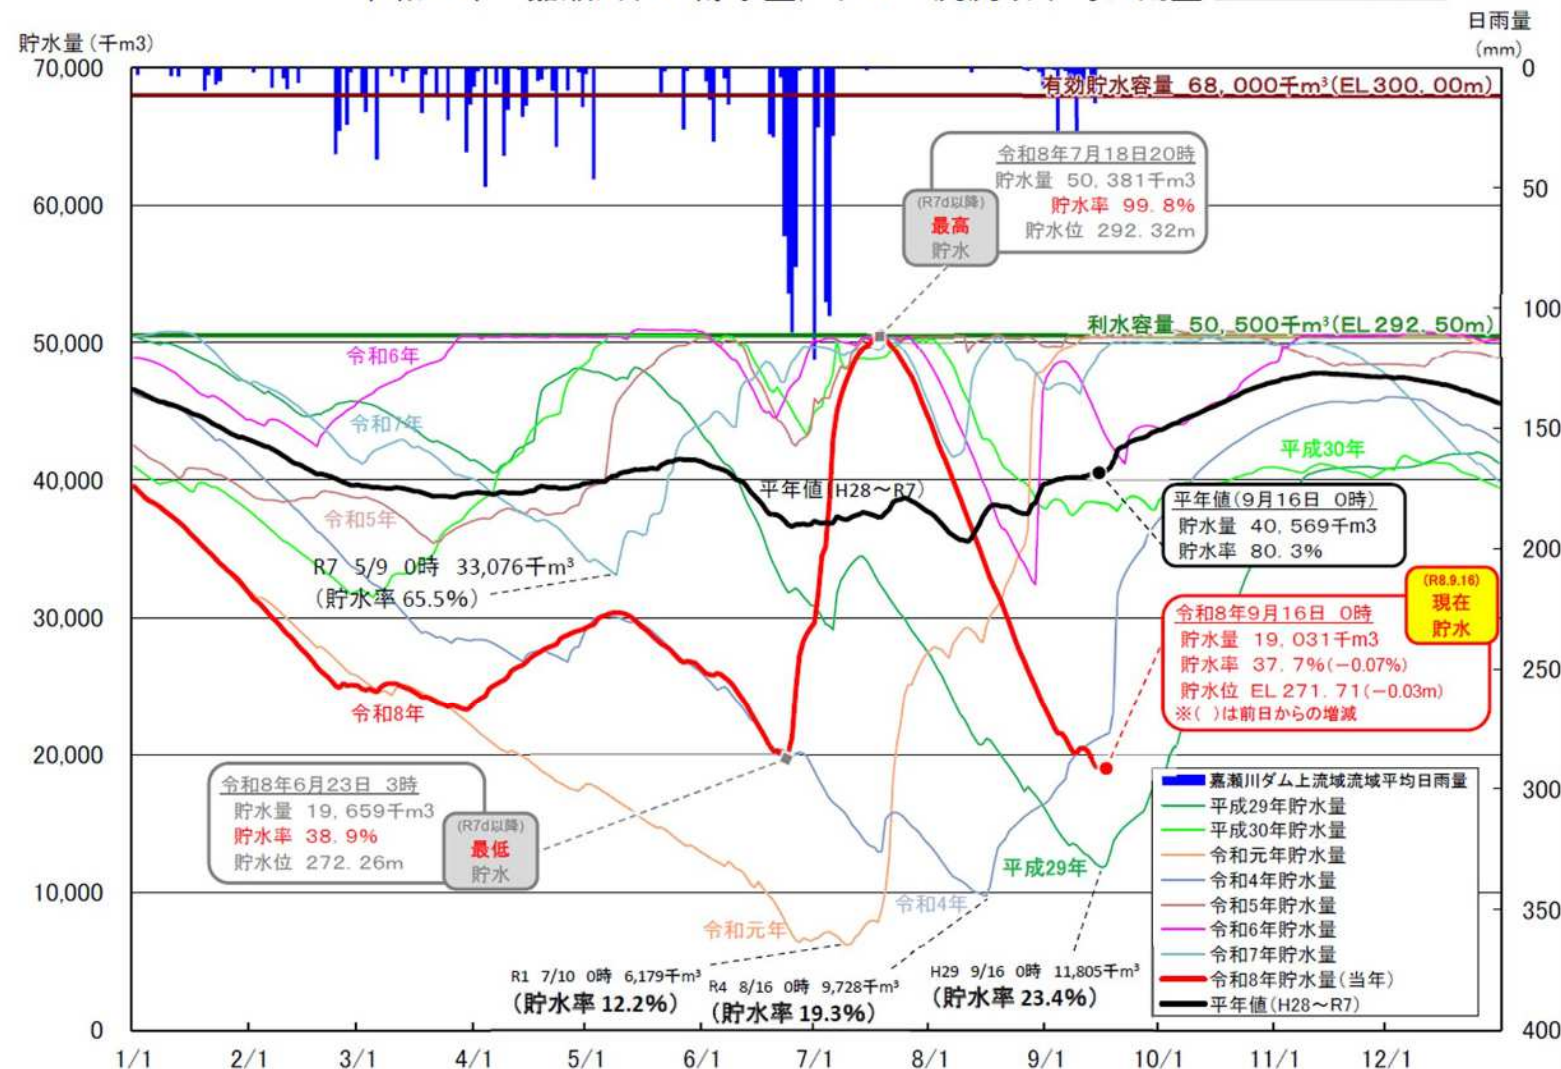


令和8年 北山ダム貯水量グラフ

別紙ー③

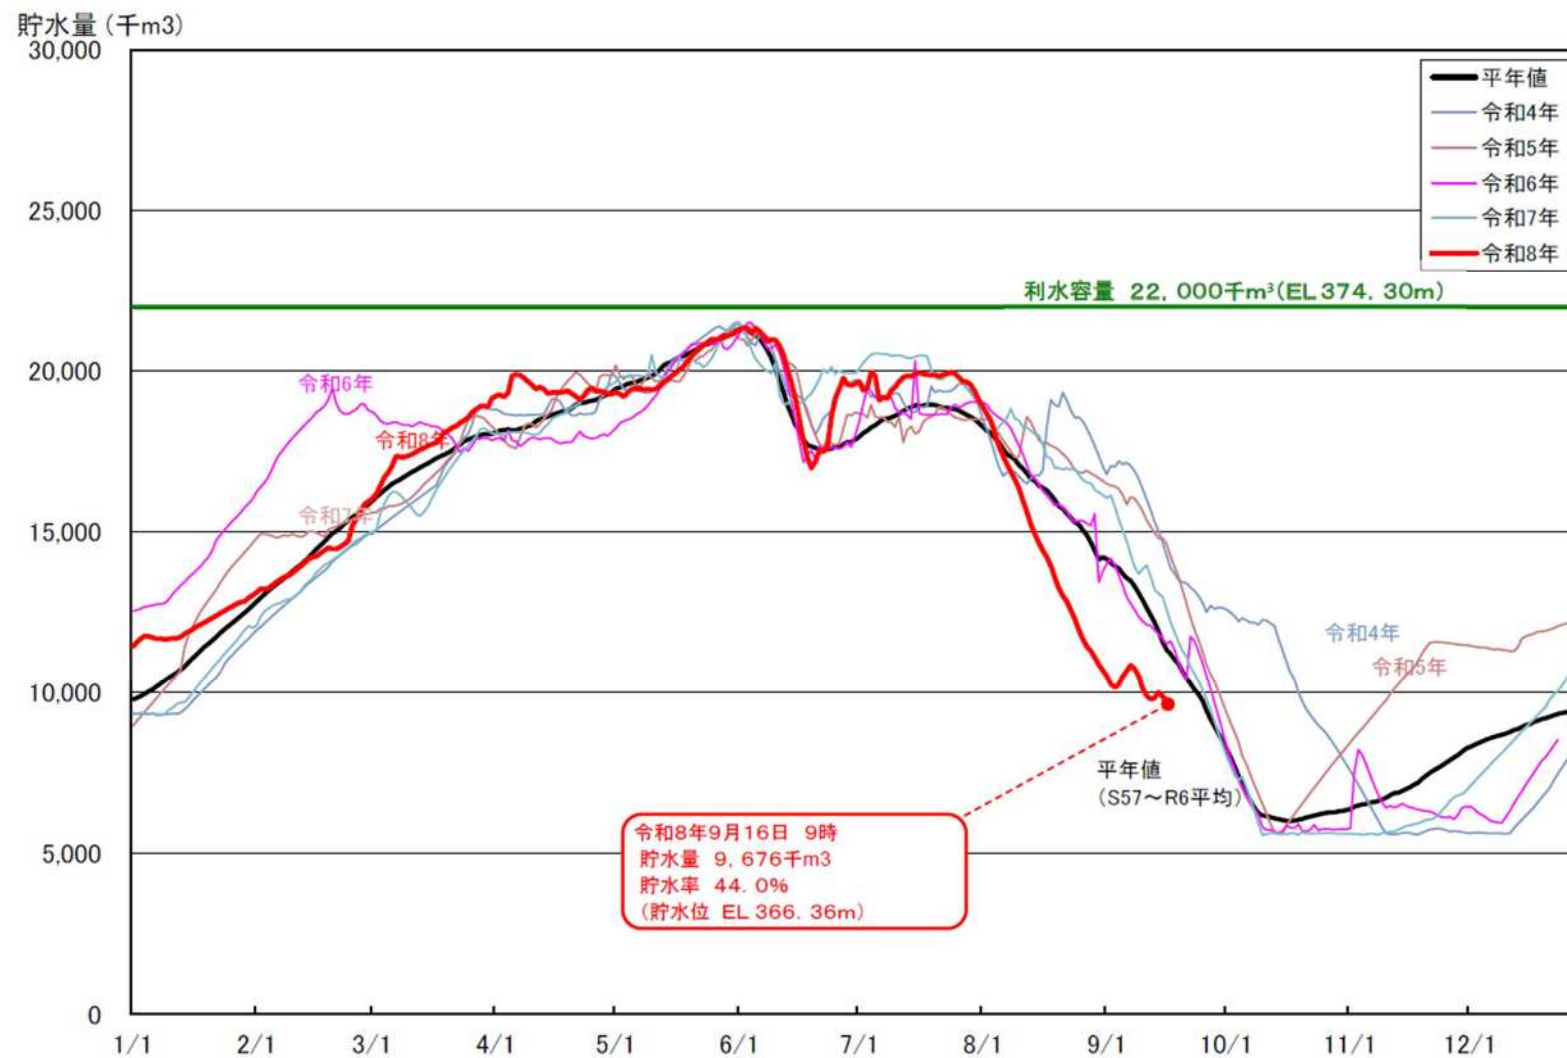


【嘉瀬川】川上流量・川上上流域平均雨量（速報値）

別紙－④

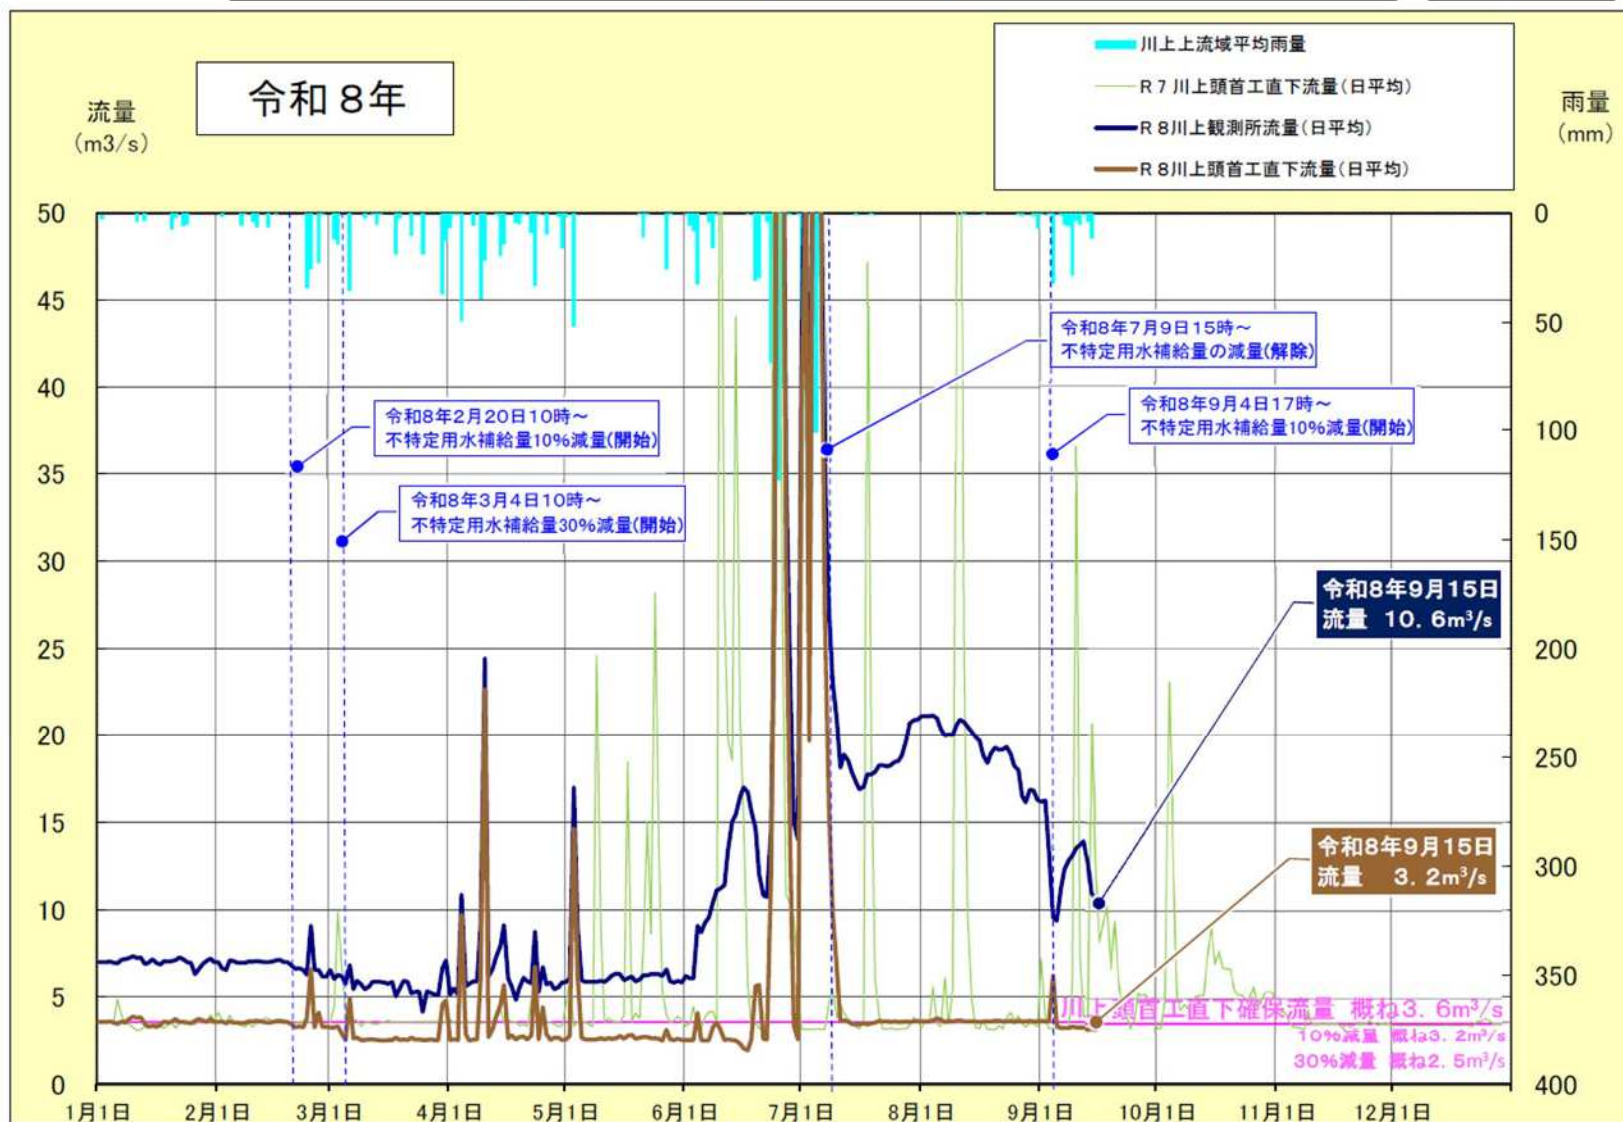


【嘉瀬川】池森観測所流量・嘉瀬川大堰上流域平均雨量（速報値）

別紙－⑤

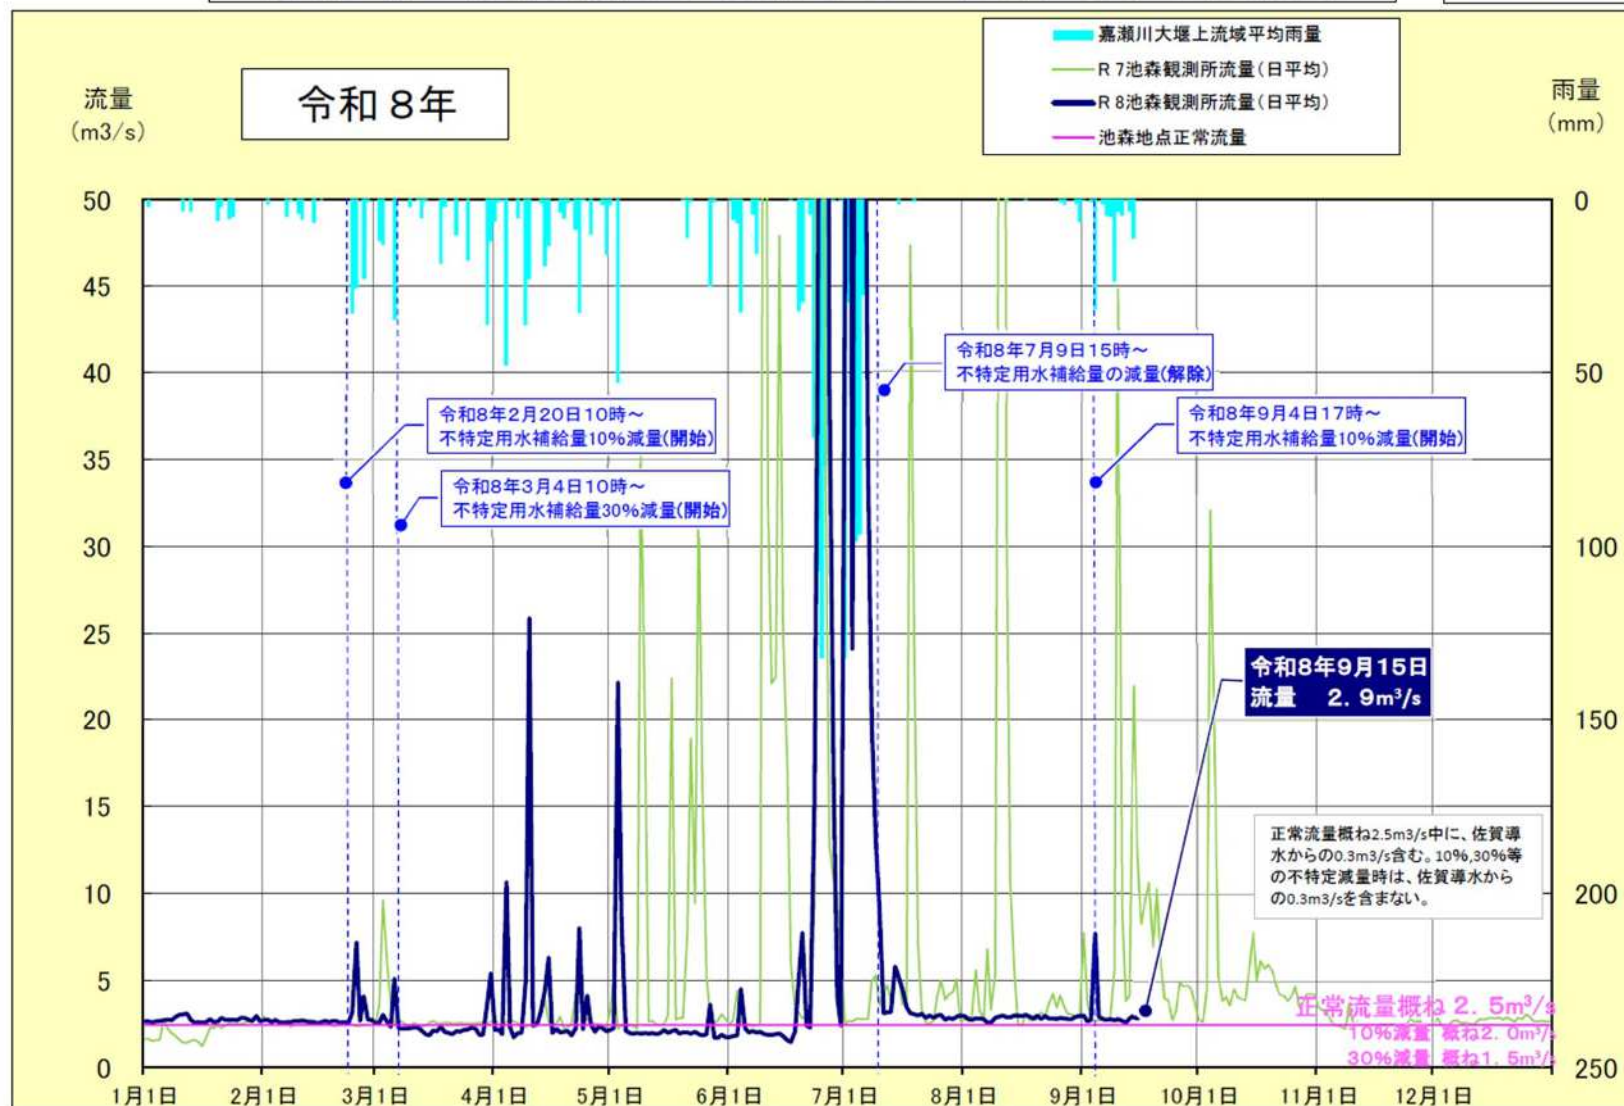

【嘉瀬川】多布施川分派量・川上上流域平均雨量（速報値）

別紙一⑥

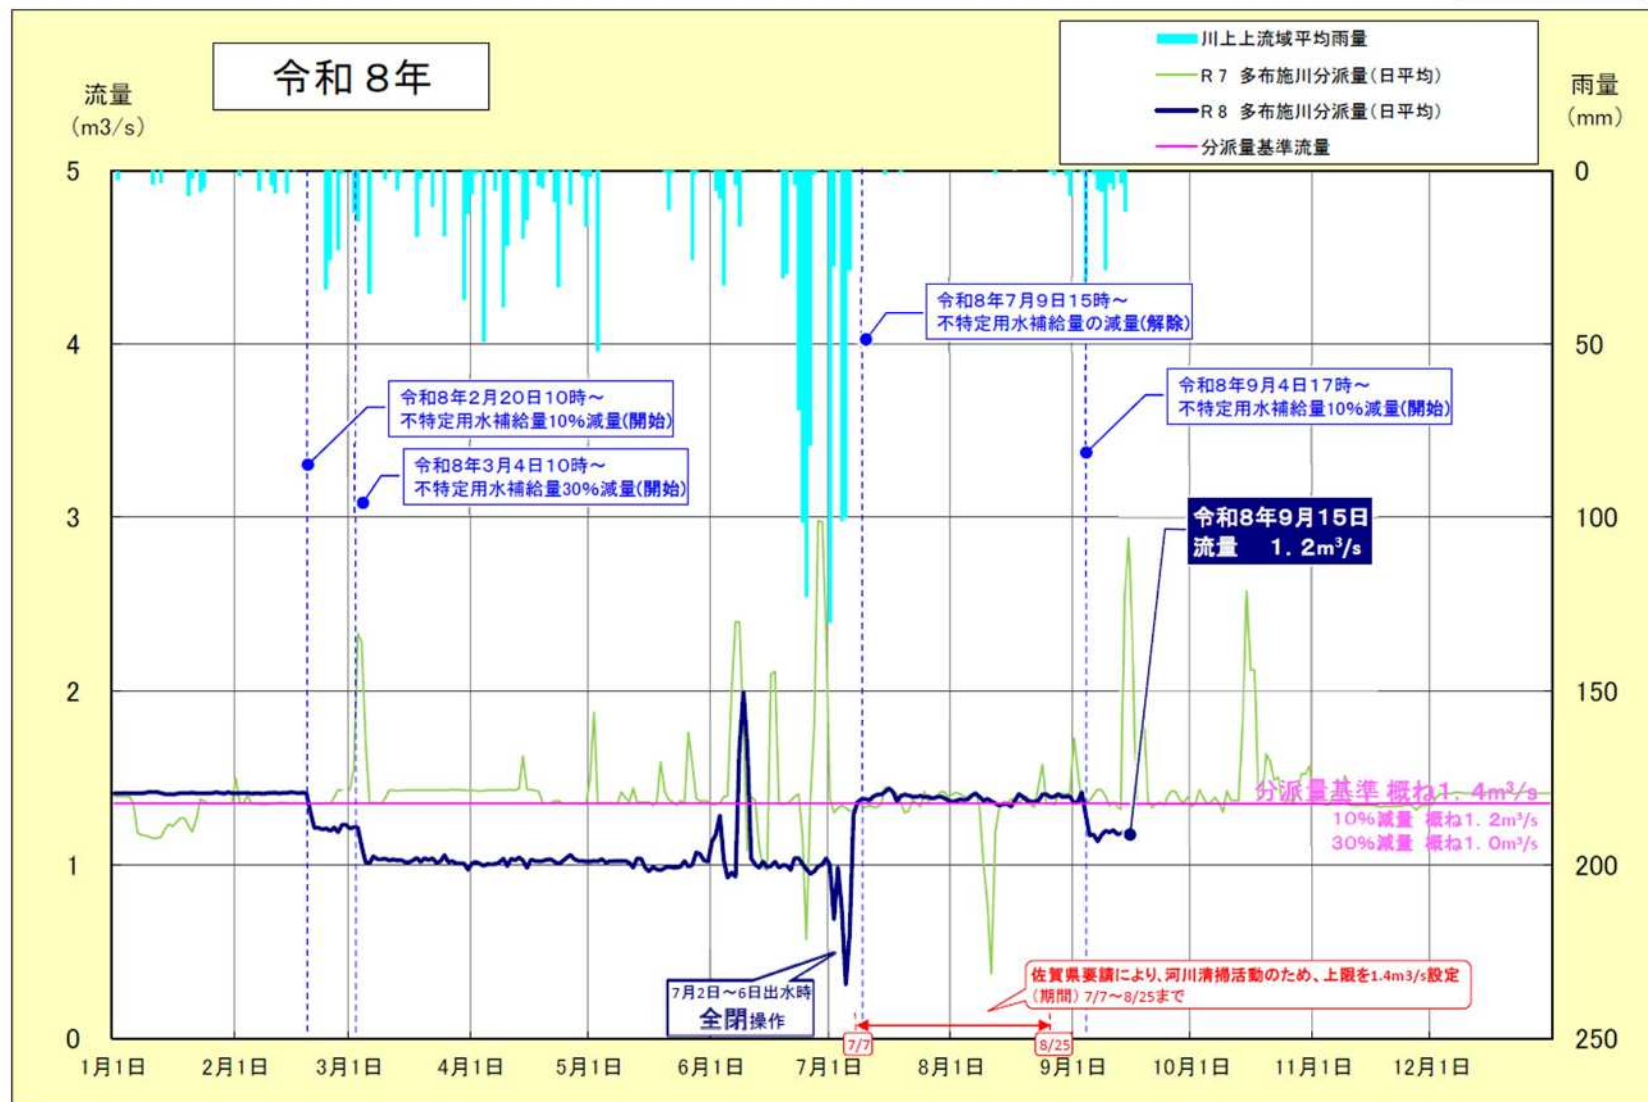

令和 8 年 9 月 1 8 日

令和8年度 嘉瀬川水系渇水調整協議会（第 3 回委員会）
－第 2 次合意事項－

□委員会における合意事項

- 1) 嘉瀬川流域では、7月以降の少雨傾向により、嘉瀬川の流況が厳しい状況でいる。
令和 8 年9月4日から第 1 次渇水調整の合意事項に基づく取水制限に取り組んでいるが、令和 8 年9月 16日時点で嘉瀬川ダムの貯水量は**37.7%**と未だ減少の一途をたどっているため、以下の通り第 2 次渇水調整を行うものである。
 - ①上水、工水の取水については 5 %程度の制限を継続する。
 - ②農水の取水は最大**40%程度制限する。**
 - ③嘉瀬川ダムからの不特定用水補給量を最大**30%程度減量する。**
- 2) 上記、不特定補給の減量及び取水制限は、9 月 1 8 日（金）1 5 時より開始する。
- 3) 関係機関は、嘉瀬川に係る水の利用者に対して、なお一層の節水を促す啓発活動を強化する。
- 4) 更なる節水の実施、取水制限の解除等については、今後の状況を見ながら委員会を招集して決定する。


3、伊万里有田地区の状況について

伊万里・有田地区のダム 位置図



竜門ダム 降雨量と貯水位の推移


令和8年9月16日 現在

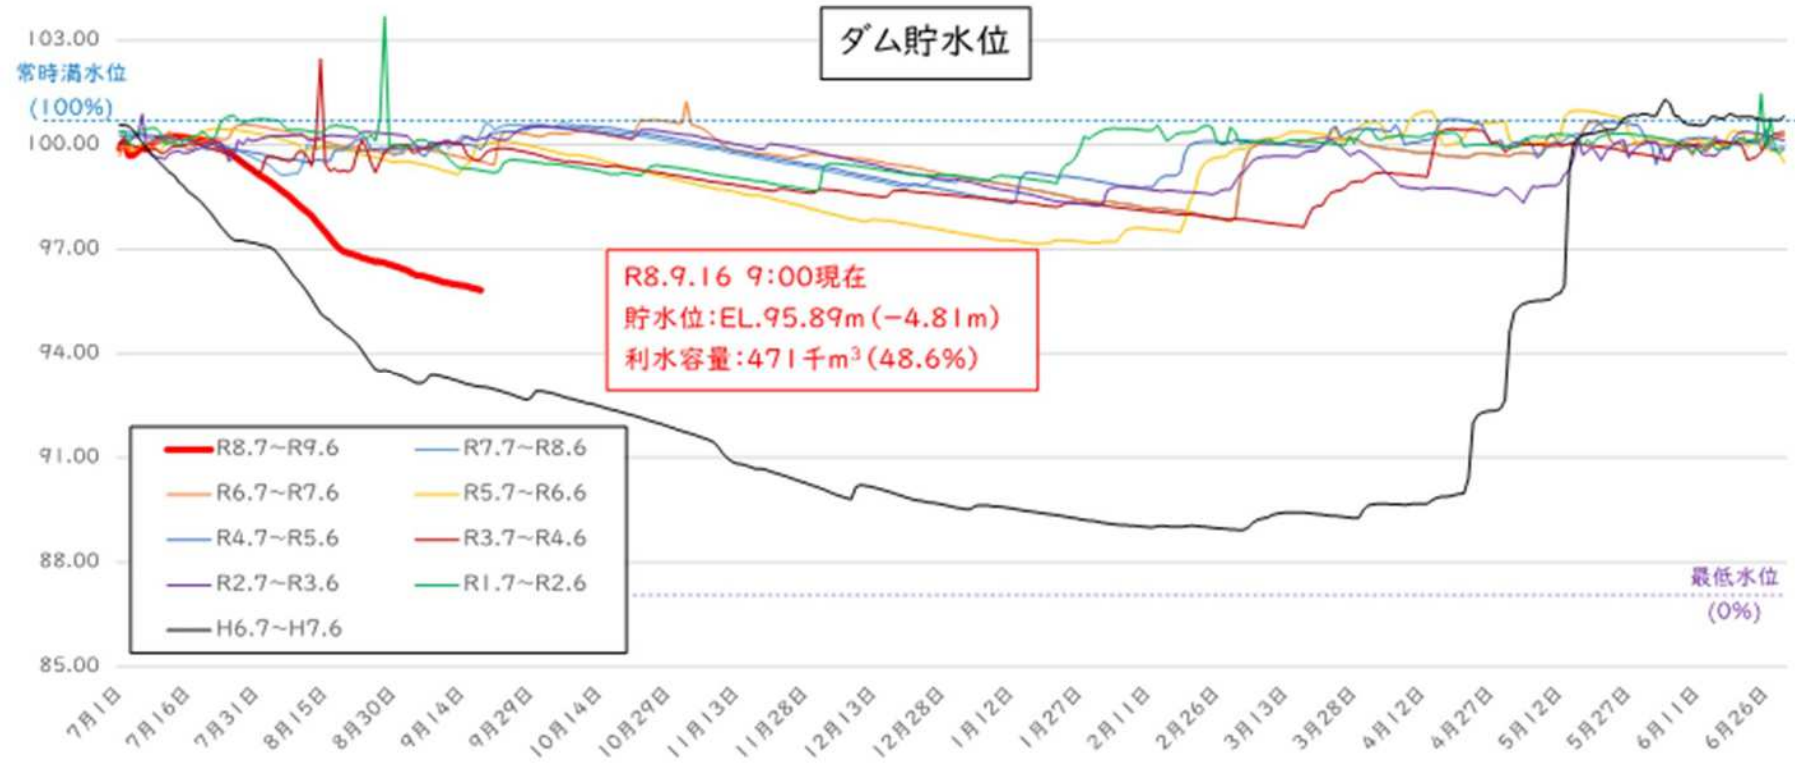


有田ダム 降雨量と貯水位の推移

令和8年9月16日 現在

降雨量(mm)

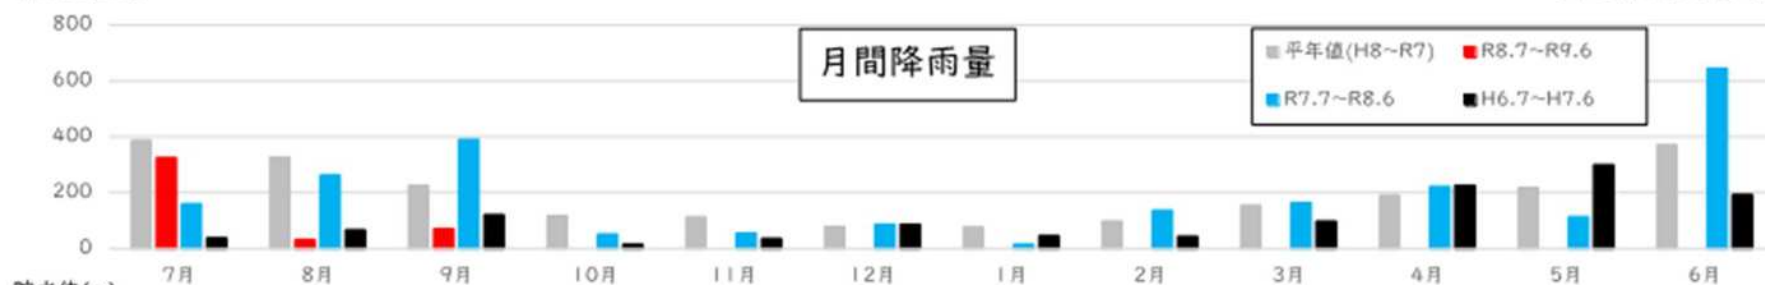


貯水位(m)

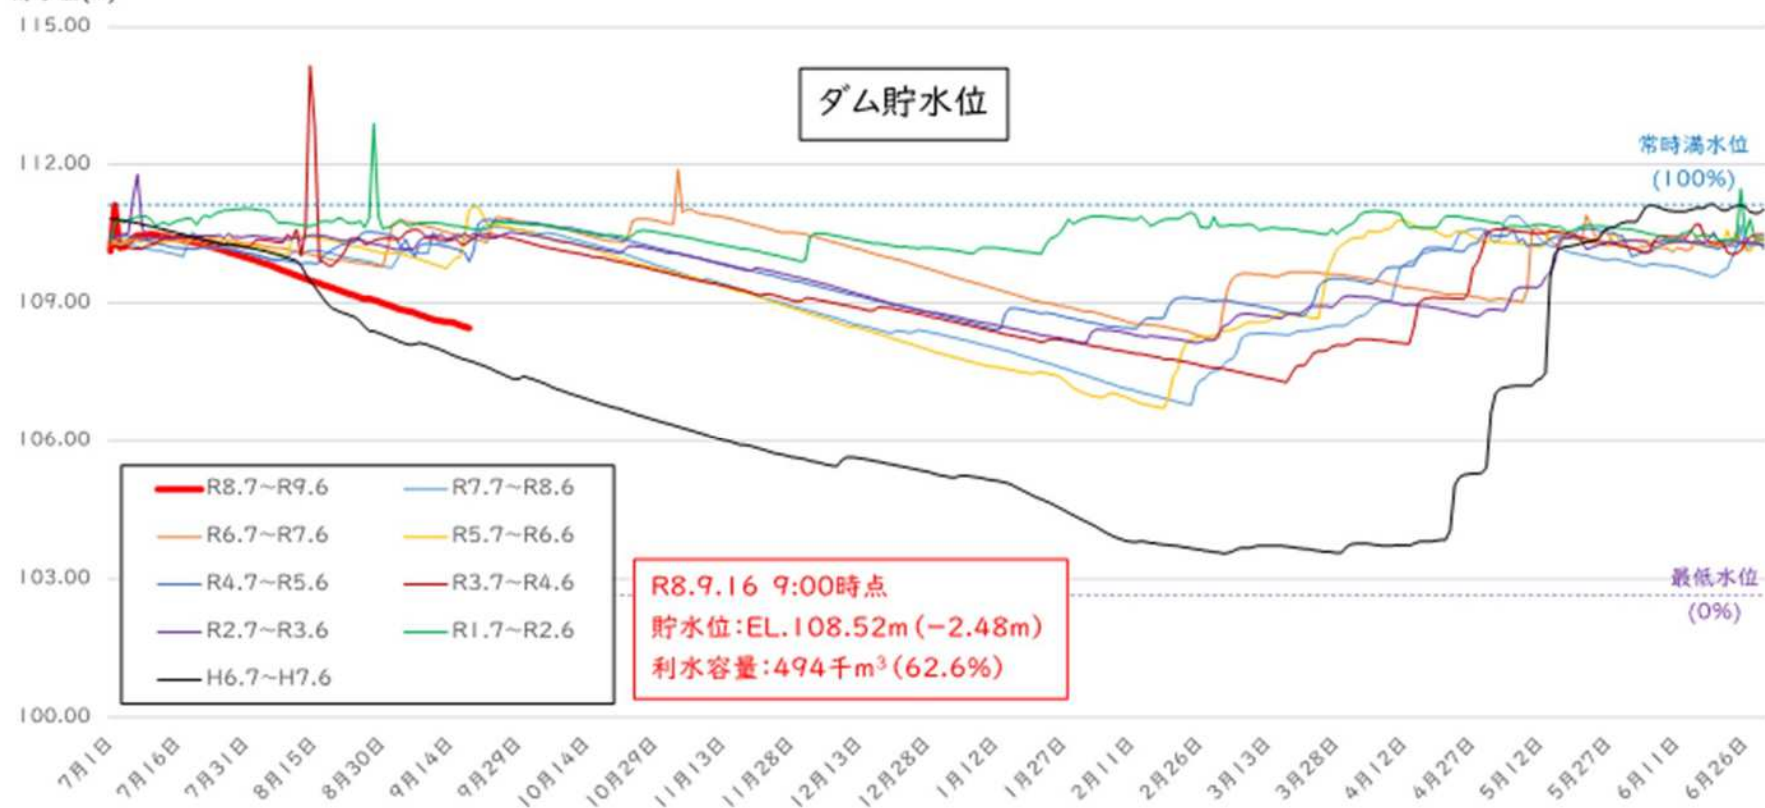

都川内ダム 降雨量と貯水位の推移

令和8年9月16日 現在

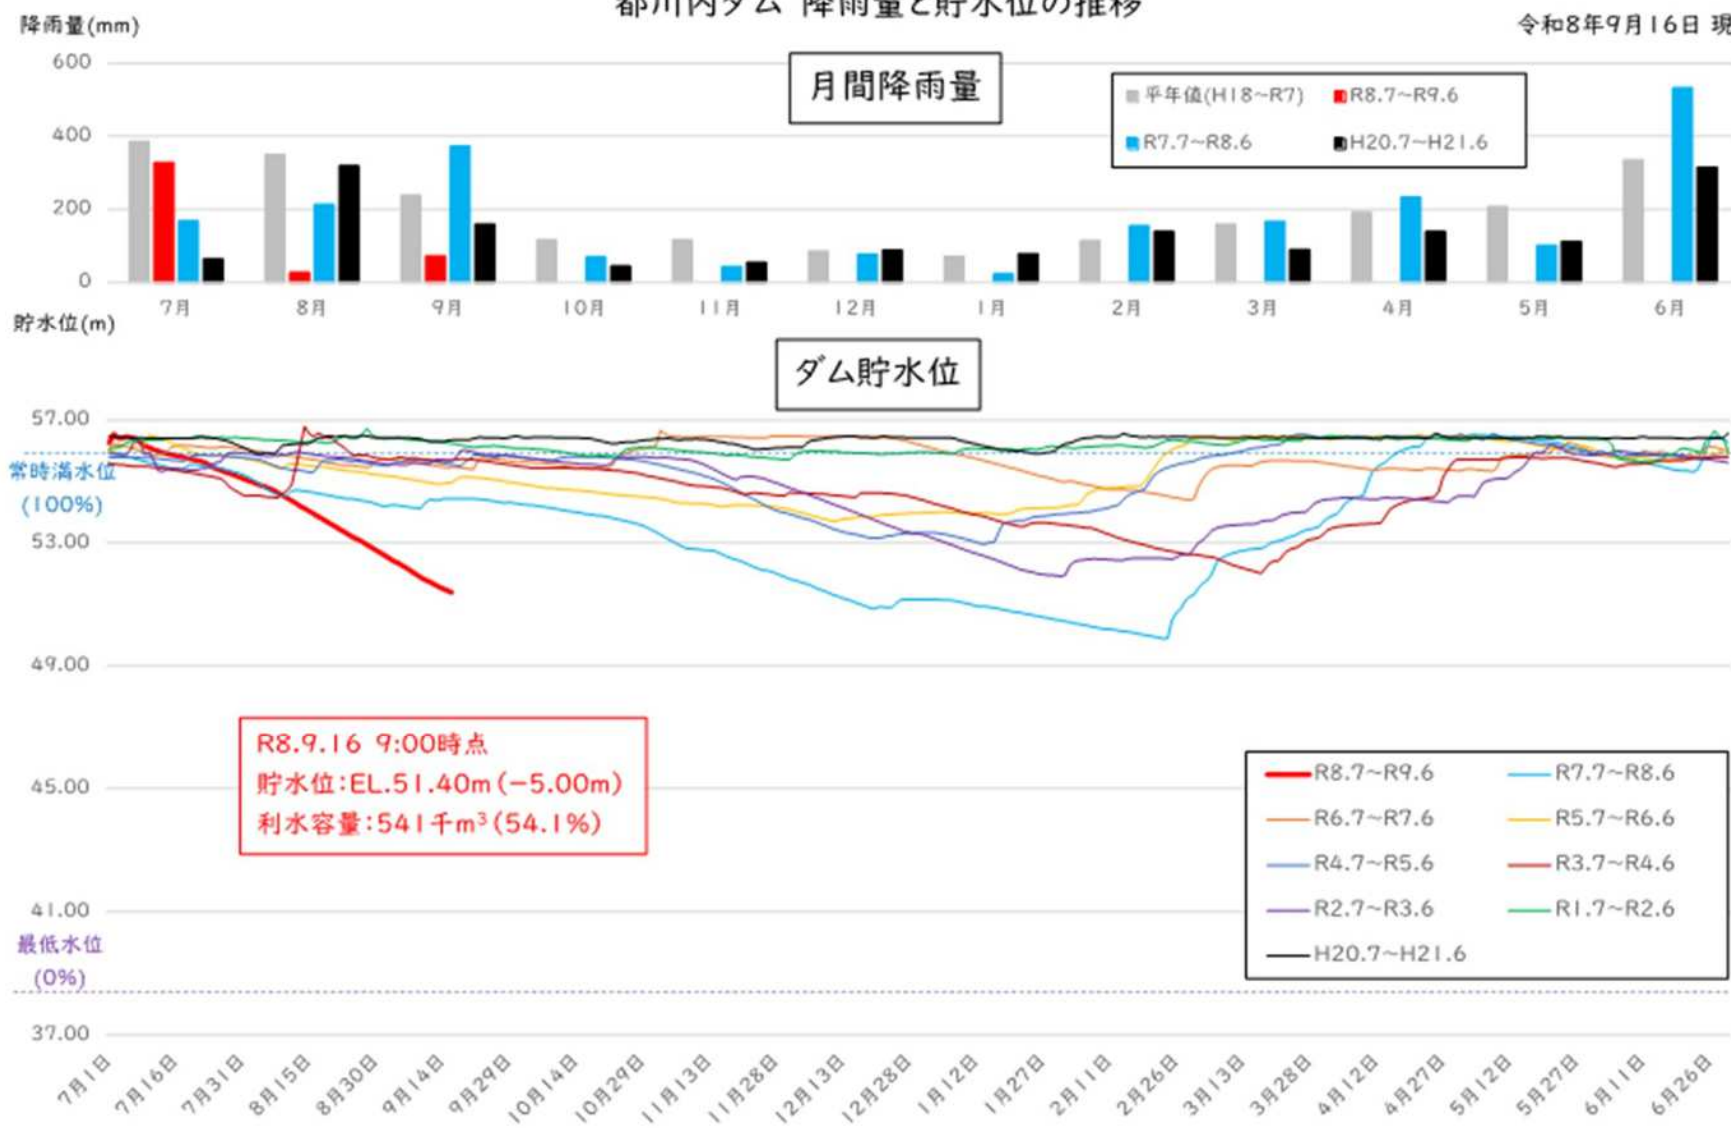

井手口川ダム 降雨量と貯水位の推移

令和8年9月16日 現在

降雨量(mm)

600

400

200

0

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

月間降雨量

■ 平年値(H28~R7) ■ R8.7~R9.6
■ R7.7~R8.6

貯水位(m)

100.00

98.00

96.00

94.00

92.00

90.00

88.00

86.00

84.00

82.00

80.00

ダム貯水位

常時満水位

(100%)

— R8.7~R9.6 — R7.7~R8.6
— R6.7~R7.6 — R5.7~R6.6
— R4.7~R5.6 — R3.7~R4.6
— R2.7~R3.6 — R1.7~R2.6

R8.9.16 9:00時点
貯水位:EL.92.05m (-6.05m)
利水容量:633千m³ (50.7%)

最低水位

(0%)

7月1日

7月16日

7月31日

8月15日

8月30日

9月14日

9月29日

10月14日

10月29日

11月13日

11月28日

12月13日

12月28日

1月12日

1月27日

2月11日

2月26日

3月13日

3月28日

4月12日

4月27日

5月12日

5月27日

6月11日

6月26日

伊万里市・有田町の渇水対策状況について

有田町

8月21日 渇水対策本部 設置
自主節水の協力依頼
(竜門ダム貯水率：56.5%、有田ダム貯水率：72.9%)

9月7日 減圧給水 開始
(竜門ダム貯水率：50.8%、有田ダム貯水率：65.9%)



伊万里市

8月12日 上下水道部渇水対策本部 設置
自主節水の協力依頼
(竜門ダム貯水率：66.6%)

8月28日 伊万里市渇水対策本部 設置
自主節水の協力依頼
(竜門ダム貯水率：54.5%)

9月15日 減圧給水 開始 (有田川浄水場区域)
(竜門ダム貯水率：49.2%)

工業用水 自主節水の協力依頼
取水対策について関係機関と調整・協議中



ダムの貯水率の低下が続けば

さらなる制限（時間断水等）
も検討される。

有田川水系渇水対策連絡協議会について

9月18日 有田川水系渇水対策連絡協議会（開催予定）

有田川水系渇水対策連絡協議会委員

機 関 名	委 員	担 当 部 署	
伊万里市	市長	防災危機管理課	農山漁村整備課
		農業振興課	道路河川課
伊万里市上下水道部	市長	水道施設課	
有田町	町長	上下水道課	建設課
		農林課	
伊万里農林事務所	所長	農村環境課	
ダム管理事務所	所長	施設管理課	
国見土地改良区	理事長		

伊万里市及び有田町の水道用水の安定した取水を継続するため、竜門ダムの貯留水延命を目的に渇水調整が実施される見込み

佐賀県のダム 位置図



県営ダムの貯水状況
(9月16日 9時現在)

R8. 9. 16

佐賀県内ダムの貯水状況

水系	ダム名 (所在地)	計画 貯水量 (千m ³)	R8. 9. 16 9時現在		10年 (H28- R7) 平均値
			現況 貯水量 (千m ³)	現況 貯水率	
嘉瀬川	嘉瀬川ダム (国管理)	50,500	18,997	37.6%	-
松浦川	厳木ダム (国管理)	5,600	5,426	96.9%	-
松浦川	本部ダム (武雄市)	750	435	58.0%	88.2%
松浦川	平木場ダム (唐津市)	424	332	78.3%	94.1%
松浦川	伊岐佐ダム (唐津市)	160	98	61.3%	62.7%
松浦川	狩立・日ノ峯ダム (武雄市)	1,040	540	51.9%	85.3%
松浦川	井手口川ダム (伊万里市)	1,260	633	50.2%	84.0%
六角川	矢筈ダム (武雄市)	870	439	50.5%	87.1%
伊万里川	都川内ダム (伊万里市)	1,000	541	54.1%	84.4%
有田川	竜門ダム (有田町)	970	471	48.6%	84.2%
有田川	有田ダム (有田町)	780	494	63.3%	90.4%
塩田川	岩屋川内ダム (嬉野市)	630	157	24.9%	69.9%
塩田川	深浦ダム (白石町)	20	4	18.0%	100.0%
塩田川	横竹ダム (嬉野市)	1,900	1,455	76.6%	91.8%
鹿島川	中木庭ダム (鹿島市)	2,800	1,001	35.8%	84.7%
	県管理13ダム計	12,604	6,600	52.4%	85.7%

今後の天候の見込みについて


梅雨明け以降の降水量の状況

- 7月7日の梅雨明け以降、県内では降水量の少ない状態が続いている。

九州北部地方の降水量平年比（7/7～9/16）

県内の総降水量と平年比
（7/7～9/16）

地点名	総雨量 (mm)	平年比 (%)
唐津	51.5	8
北山	96.0	11
鳥栖	85.5	11
伊万里	89.0	14
佐賀	55.5	9
嬉野	107.0	16
白石	103.5	18
川副	60.5	11

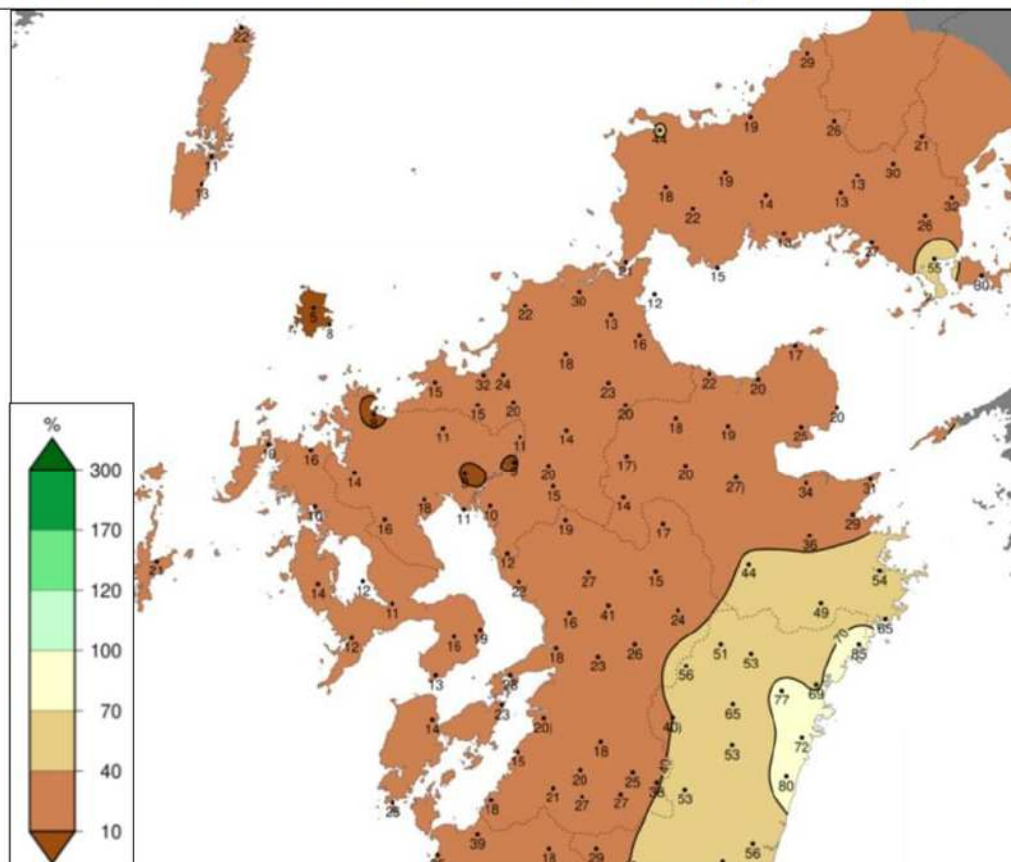


向こう1週間の天気の見通し

週間天気予報 9月17日11時発表

佐賀地方気象台 発表

日付	今日 17日(木)	明日 18日(金)	明後日 19日(土)	20日(日)	21日(月)	22日(火)	23日(水)	24日(木)
佐賀県	晴後曇 	曇時々雨 	曇一時雨 	曇時々晴 	曇時々晴 	晴時々曇 	曇時々晴 	晴時々曇 
降水確率(%)	-/10/20	30/80/50/40	60	30	30	20	30	20
信頼度	-	-	-	A	A	B	A	A
佐賀 気温 (°C)	最高	31	28	30 (28~33)	29 (27~32)	29 (26~31)	30 (27~32)	30 (27~33)
	最低	-	24	24 (22~25)	22 (20~24)	22 (20~23)	21 (19~23)	20 (18~23)
向こう一週間(明日から7日先まで)の平年値								
降水量の7日間合計				最低気温		最高気温		
佐賀				平年並 6 - 34mm		19.7℃ 28.5℃		

台風情報 9月17日15時発表

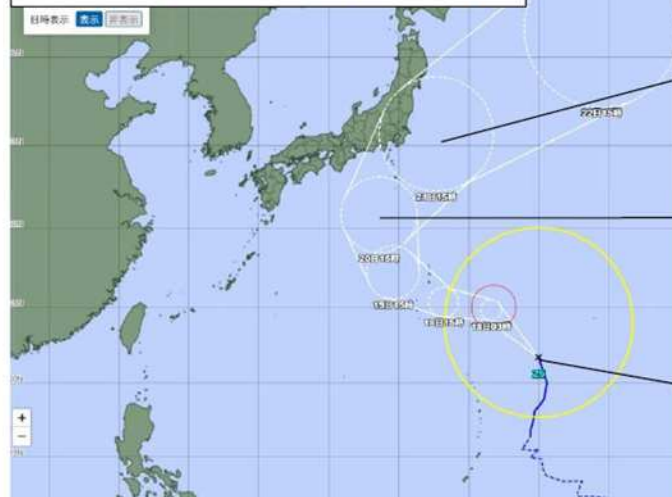

21日15時の予報	
種別	台風
強さ	-
中心気圧	980 hPa
中心付近の最大風速	25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速	35 m/s (70 kt)

20日15時の予報	
種別	台風
強さ	-
中心気圧	980 hPa
中心付近の最大風速	25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速	35 m/s (70 kt)

台風第26号(ドゥーゼン)	
2026年09月17日15時45分発表	
17日15時の実況	
種別	台風
大きさ	大型
強さ	-
中心気圧	985 hPa
中心付近の最大風速	25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速	35 m/s (70 kt)

最新の週間天気予報 https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=offices&area_code=410000

最新の台風情報 <https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=typhoon>



向こう1か月の天候の見通し（9/19～10/18）



佐賀地方気象台
Saga Meteorological Office
Japan Meteorological Agency

降水量・日照時間


令和8年9月17日
福岡管区気象台発表

- 高気圧に覆われやすいため、向こう1か月の降水量は**少ない**見込みです。
- 期間のはじめは、これまでの少雨の状態を解消するほどのまとまった雨が降る可能性は小さい見込みです。
- 天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。

水の管理に十分注意！

降水量	少 並 多 (%)
	少ない 50 : 30 : 20
日照時間	少 並 多 (%)
	多い 20 : 30 : 50

【佐賀】月別の降水量平年値と日降水量1位

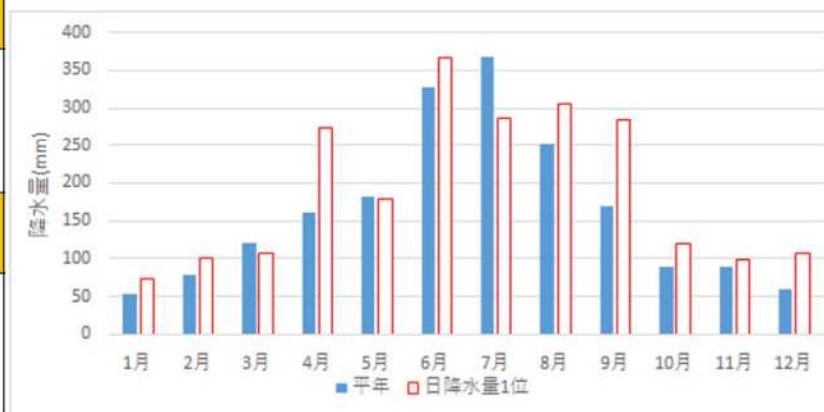

※統計期間

平年値：1991年～2020年

日降水量：1890年8月～2026年8月

4、節水への取り組みについて

啓発活動について

佐賀県の状況

○県HP等で節水の呼びかけ

佐賀県からのお願い ~水道をご利用の皆様へ 節水にご協力をお願いします~

最終更新日：2026年8月24日 | 健康福祉部 生活衛生課 TEL：0952-25-7077 FAX：0952-25-7303 seikatsusei@pref.saga.lg.jp

県内では、梅雨明け以降、降水量の少ない状況が続いており、ダムの貯水率が低下しています。

今後の降雨状況によっては、水道用水の安定した確保が難しくなることも懸念されます。

水道をご利用の皆さまには、限りある水資源の有効活用のため、水を大切に利用いただきますよう節水への御協力をお願いいたします。

○県庁舎での自主節水の推進

お知らせ

！！節水にご協力ください！！

資産活用課

2026/09/09 11:05



水道事業者の状況

○有田町渇水対策本部 (8月21日渇水対策本部設置) HPでの節水呼びかけ



○佐賀東部水道企業団 (9月3日渇水対策本部設置) HPでの節水呼びかけ、 構成市町への節水への協力依頼 防災ネット あんあんによる節水呼びかけ



○伊万里市渇水対策本部 (8月28日渇水対策本部設置) HPでの節水呼びかけ



○佐賀西部広域水道企業団 (9月4日渇水対策本部設置) HPへ掲載

渇水対策本部の設置及び9月4日より5パーセントの取水制限が実施されます(令和8年9月4日)

嘉瀬川ダムの貯水量が低下し続けていたことから、令和8年8月27日に「佐賀西部広域水道企業団渇水対策本部」を設置し、関係機関との調整や情報収集を行ってまいりましたが、本日付で「佐賀西部広域水道企業団渇水対策本部」を設置しました。

7月以降の少雨傾向により、嘉瀬川の流況は厳しい状況であるため、本日「嘉瀬川水系渇水調整協議会(第3回委員会)」において、9月4日17時より5パーセントの取水制限を実施することが決定されました。

これを受け、企業団では、取水制限への対策として浄水場における使用水量の削減及び調整池等を活用した配水量の平準化に取り組み、安定給水の確保に努めてまいります。

なお、今回の取水制限は住民生活に重大な影響を及ぼすものではありませんので、ご安心ください。

各部における節水への取組について

各部で実施する**渇水対策**の
検討をお願いします。

例えば・・・

- 各所属において職員へ節水の取組を依頼
- 出先機関や民間関連施設への節水協力依頼

平成6年渇水時の庁内関係各部局の対応状況を参考に

「**佐賀県渇水対策本部**」の設置を見据えて、
できるところから速やかに
取組をお願いします。