
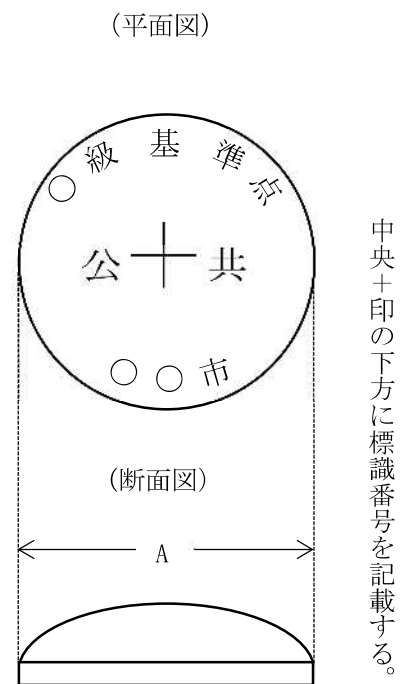


永久標識の規格及び埋設方法

(1) 金属標の形状と標準規格

1) 地上、地下、屋上（その1）埋設用金属標

2) 屋上（その2）埋設用金属標

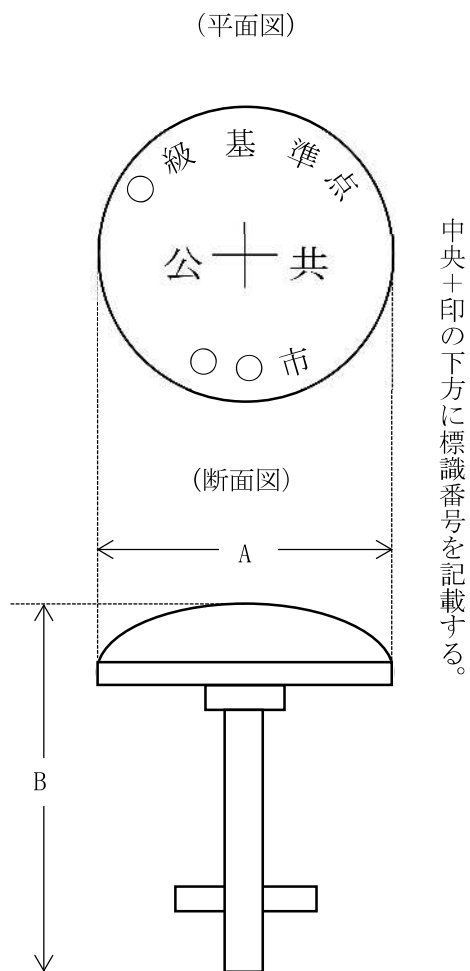

種 類 \ 区 分	A	B	材質
基準点金属標（その1）	cm 8	cm 9	真鍮・ステンレス
基準点金属標（その2）	cm 8	—	
水準点金属標	cm 8	cm 9	


注1. 公共測量の測量標であること及び計画機関の名称を表示する。

2. 形状、品質等は、JIS B 7914-2 規格を標準とする。


3. 永久標識には、固有番号等の付加情報を記録した IC タグを付加することができる。

(2) 標準埋設形式

1) 基準点（金属標）地上埋設図（上面舗装）

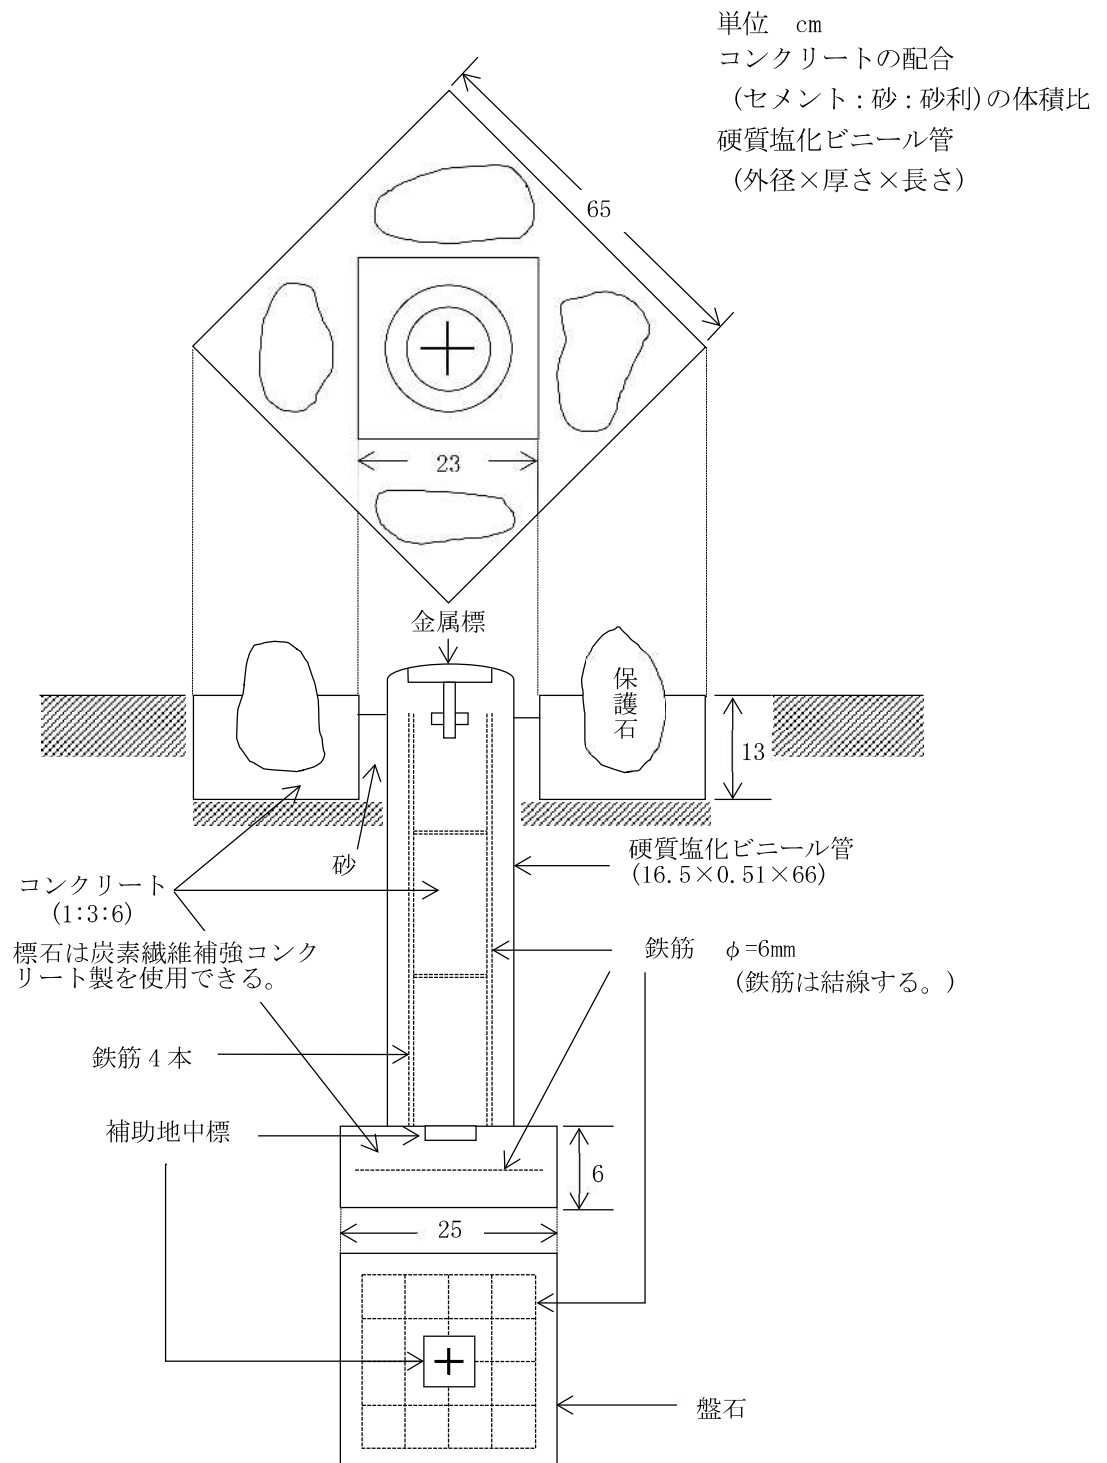


2) 基準点（金属標）地下埋設図（その1）

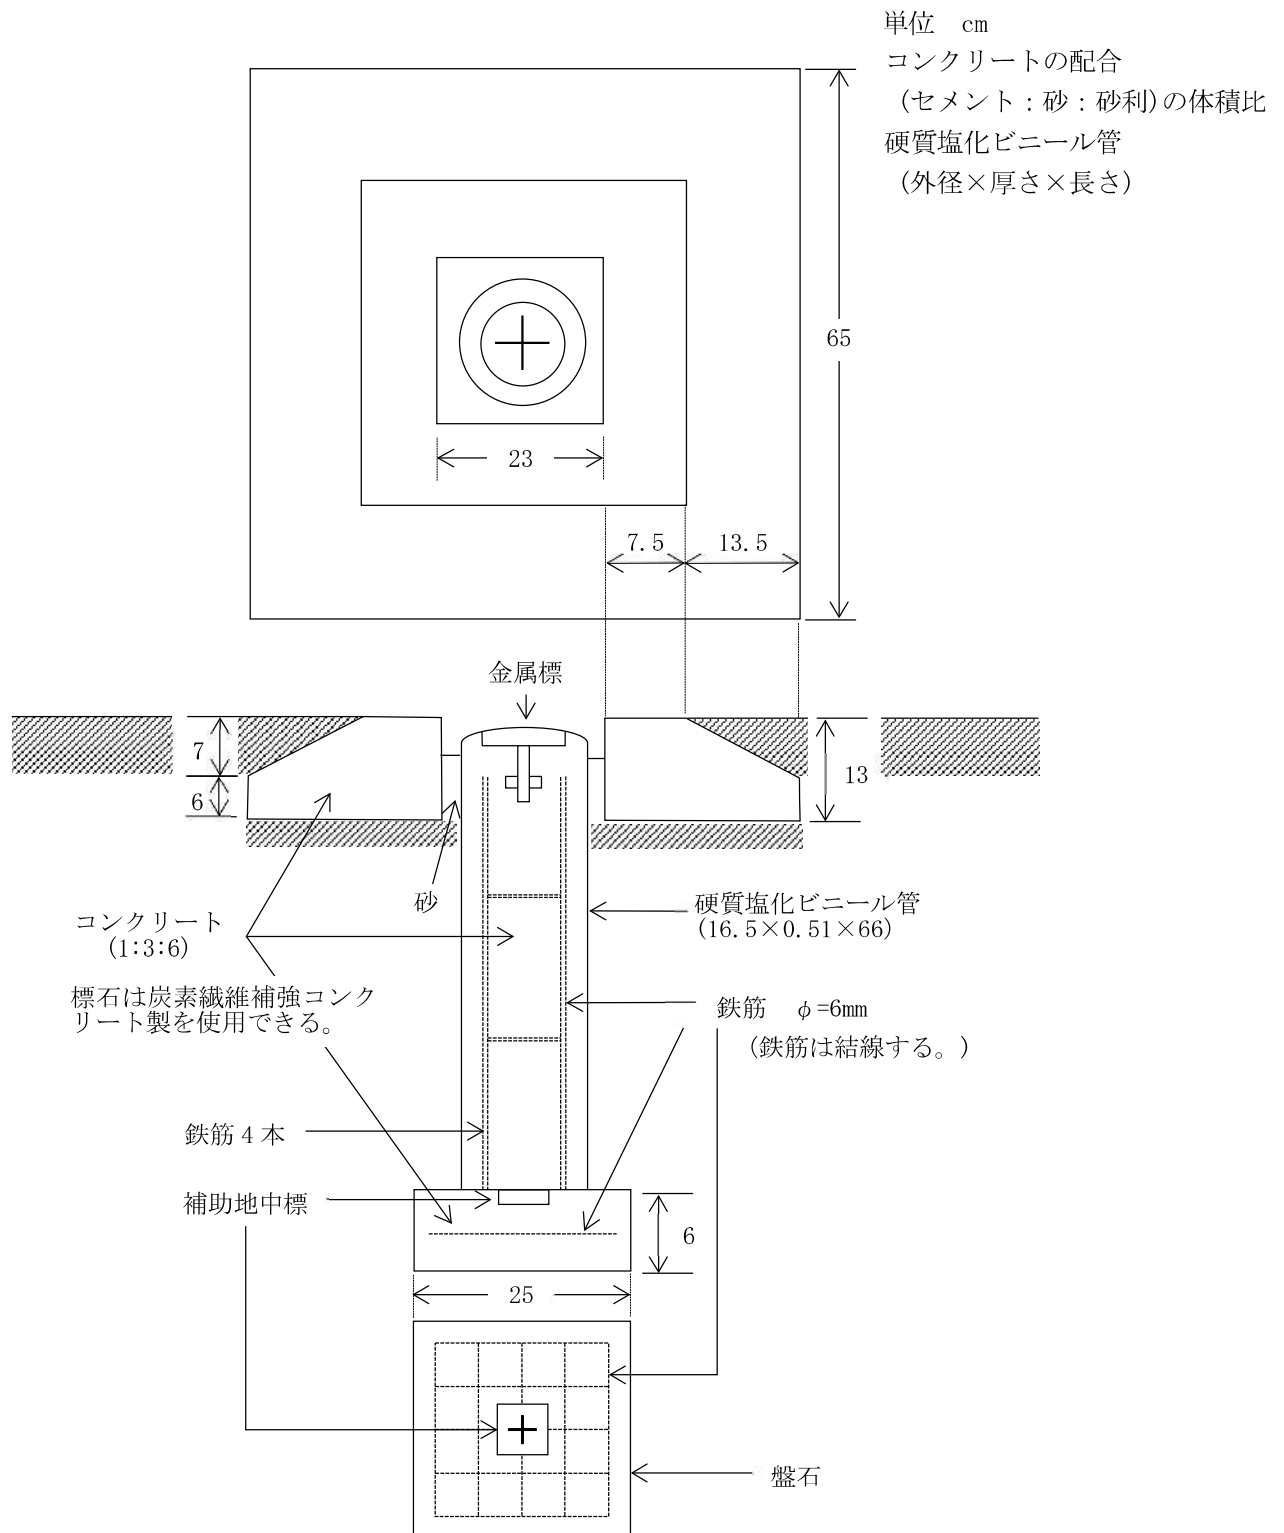

3) 基準点（金属標）地下埋設図（その2） 鉄蓋付き

単位 cm


コンクリートの配合
（セメント：砂：砂利）の体積比
硬質塩化ビニール管
（外径×厚さ×長さ）

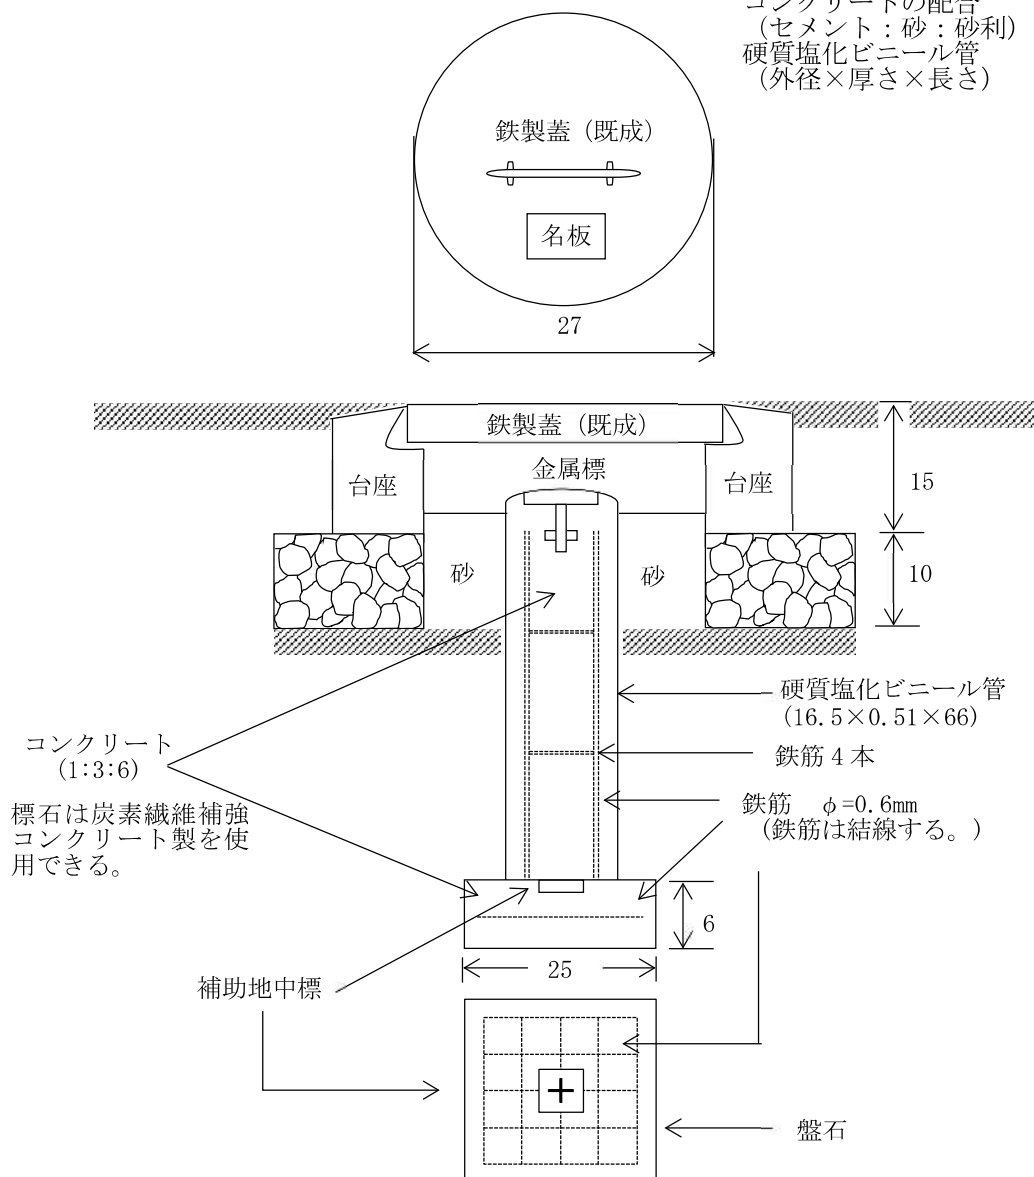

注1. 名板には金属標に記載した事項を略記する。

2. 既成の鉄製蓋及び台座は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。


4) 基準点（金属標）地下埋設図（その3） コンクリート蓋付き

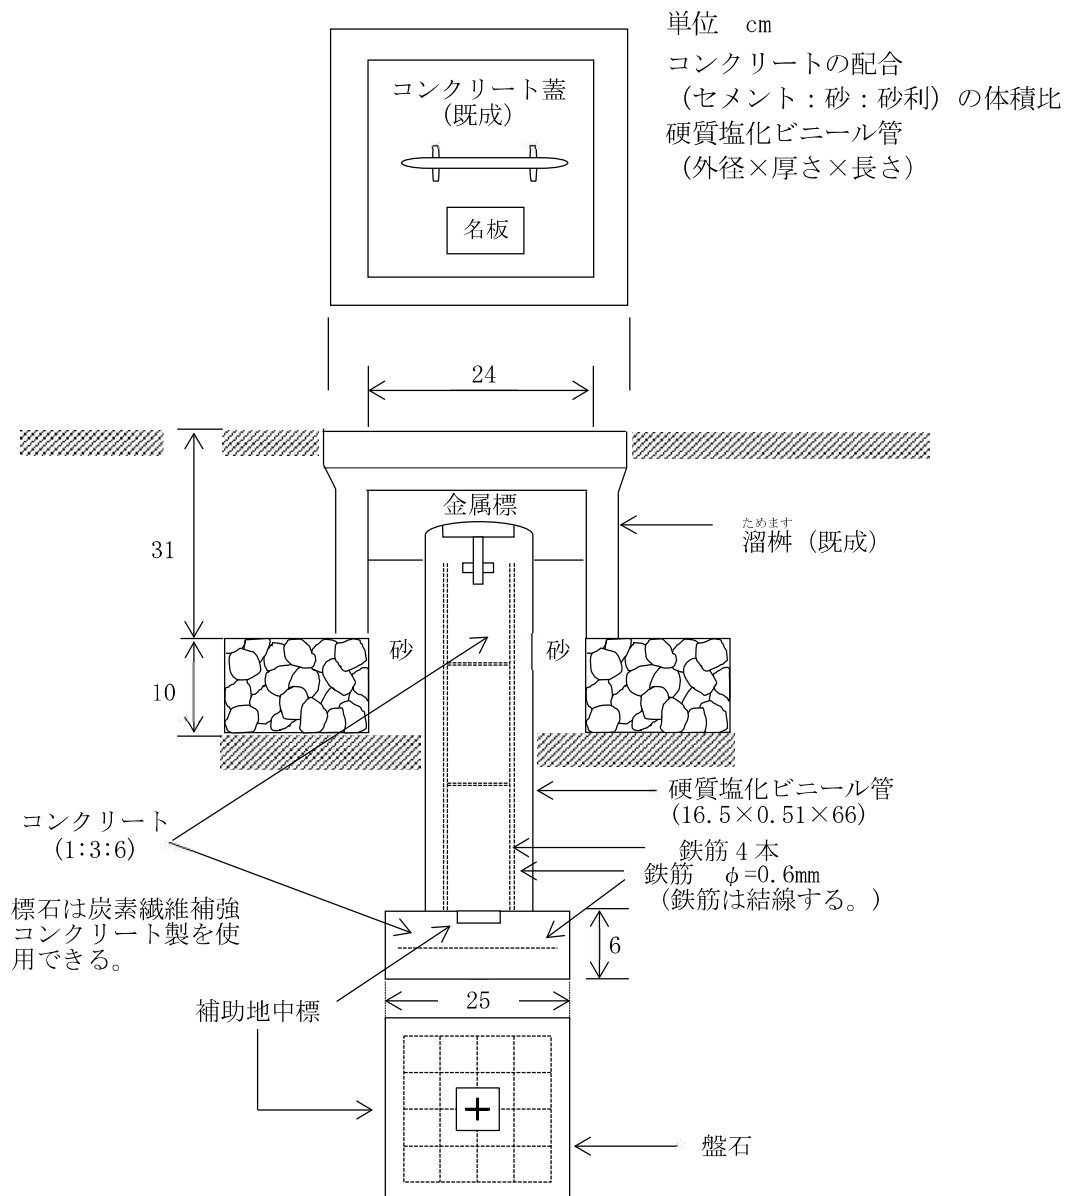


注1. 名板には金属標に記載した事項を略記する。

2. 既成のコンクリート蓋及び溜桝は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。

5) 基準点（金属標）屋上埋設図（その1）

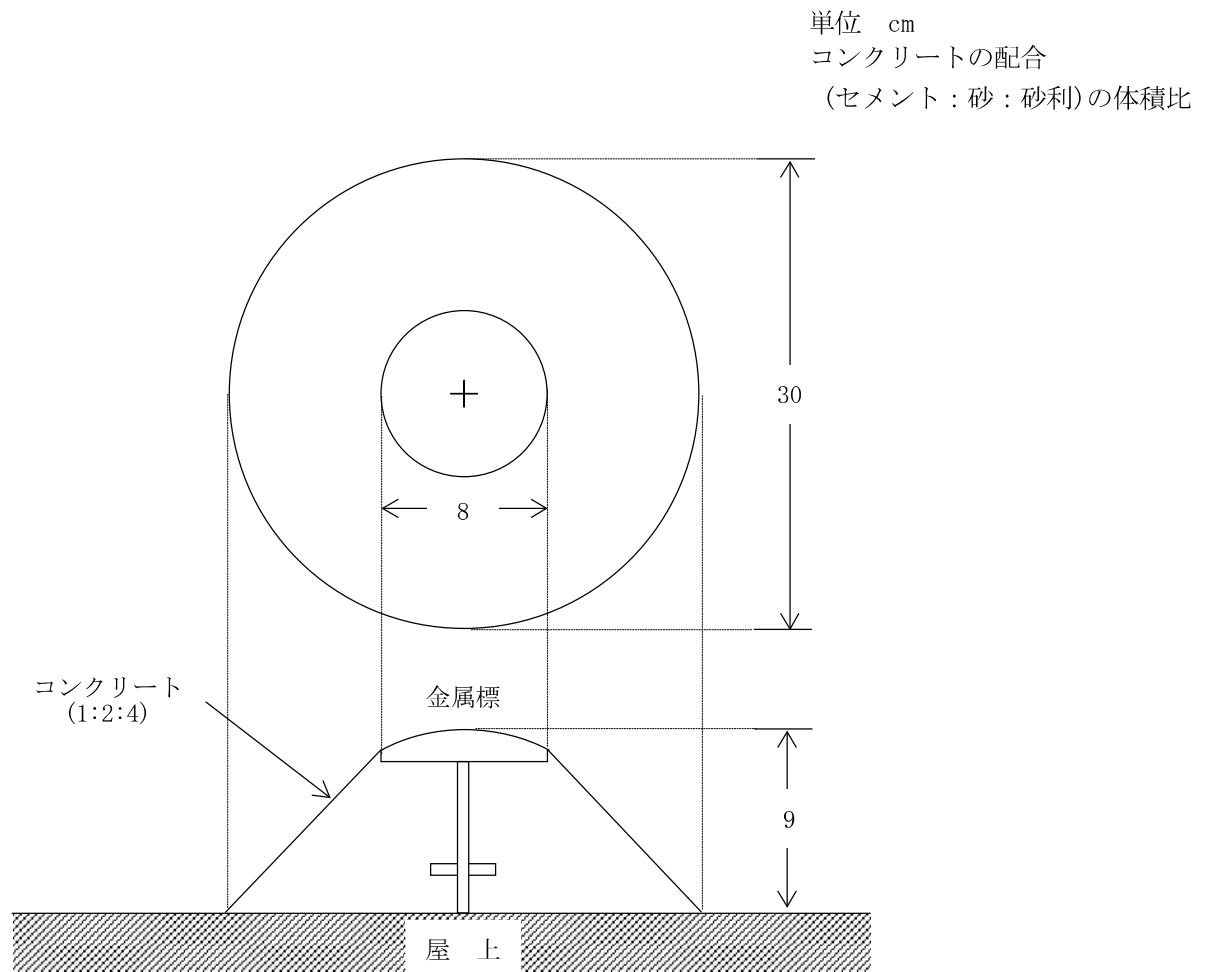

6) 基準点（金属標）屋上埋設図（その2）

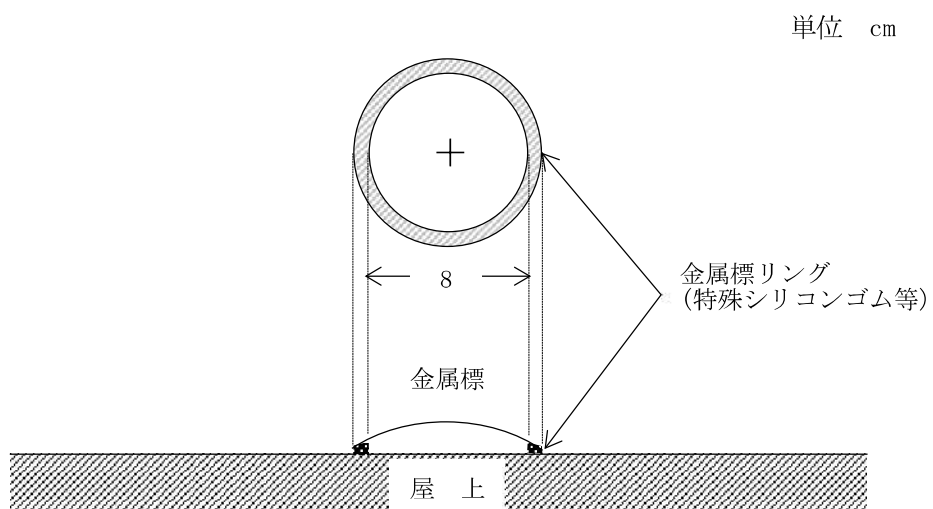

注．屋上面に、接着剤により貼付ける。

7) 水準点（金属標）地上埋設図


単位 cm

コンクリートの配合


(セメント：砂：砂利)の体積比

硬質塩化ビニール管

(外径×厚さ×長さ)

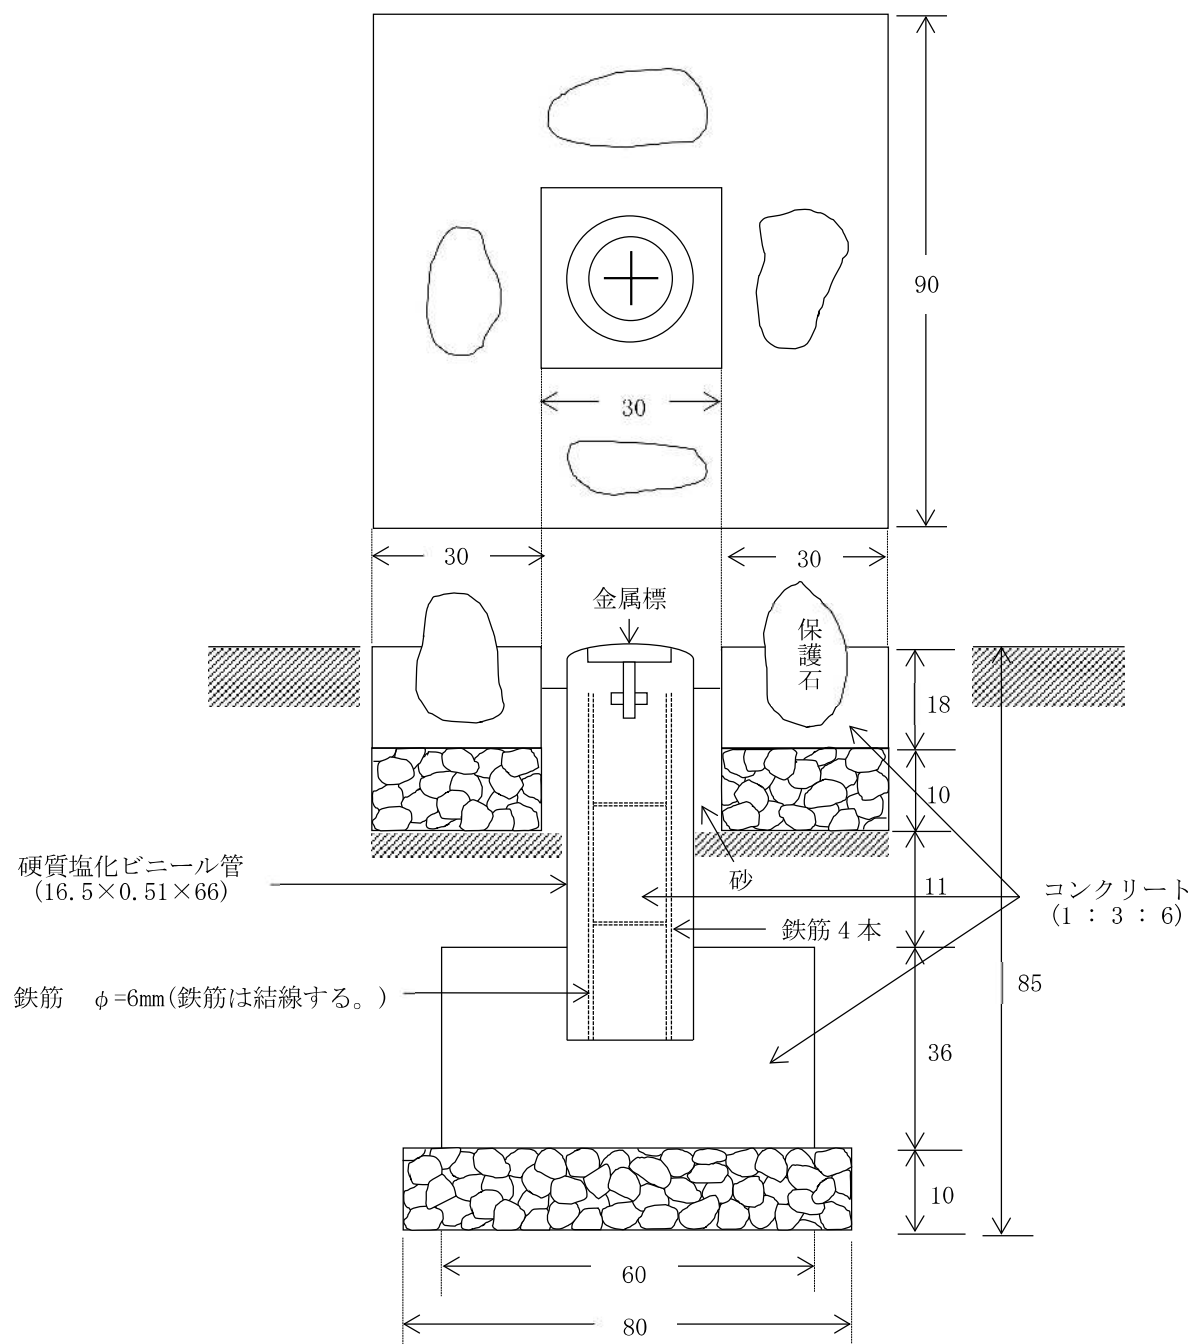

8) 水準点（金属標）地下埋設図

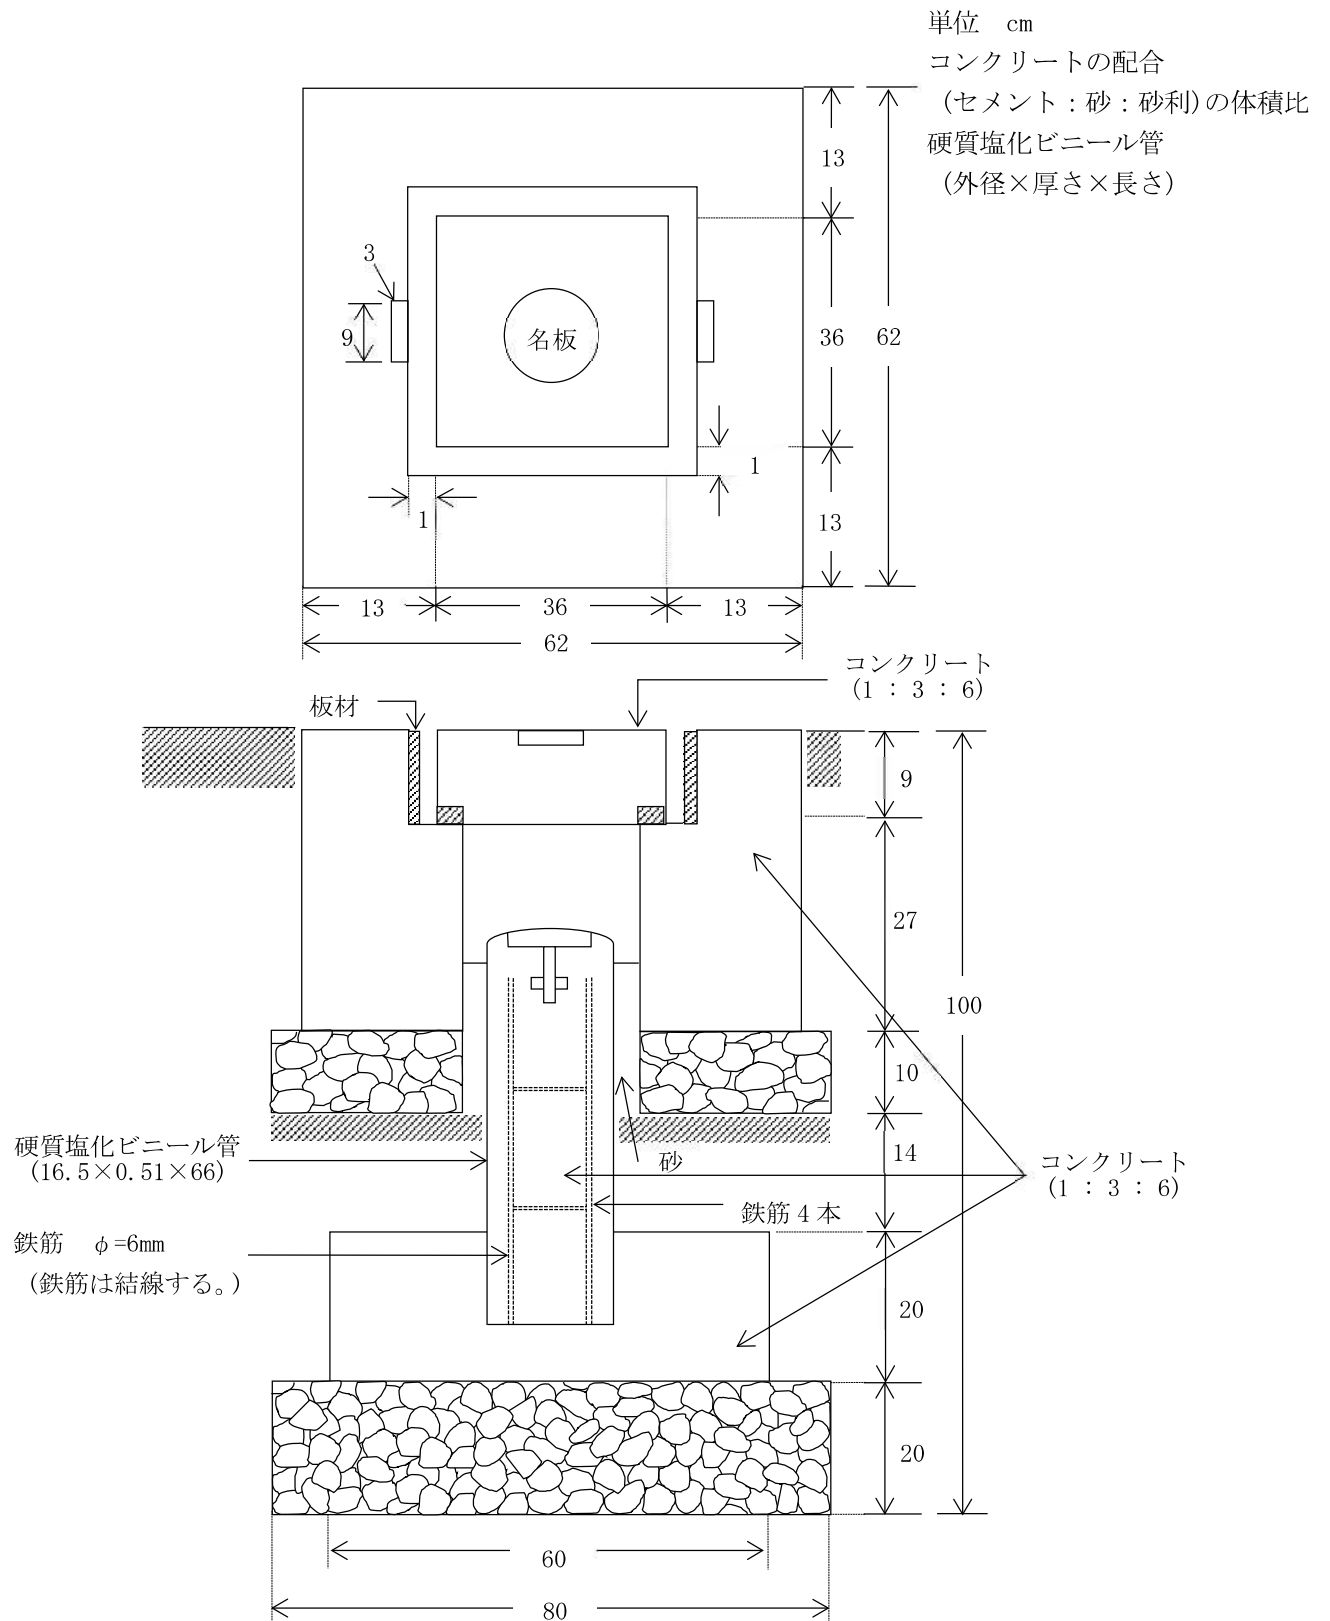

注. 名板には金属標に記載した事項を略記する。