

経営比較分析表／団体全体（令和3年度決算）









佐賀県 佐賀市
【事業概要】

業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m ³ /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m ³)
法適用	工業用水道事業	1,000	極小規模	1	140
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	給水先事業所数	契約水量(m ³ /日)	管理者の情報	
-	73.8	3	321	自治体職員	

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 令和3年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

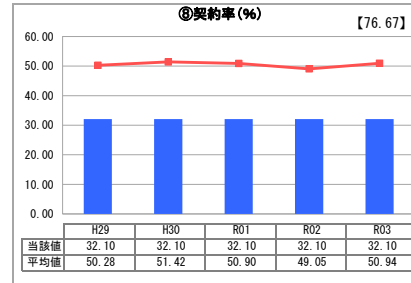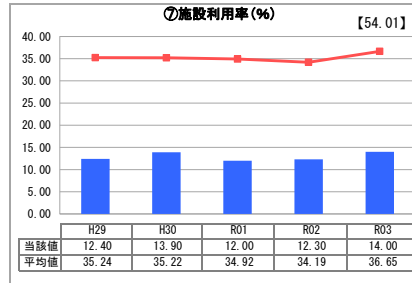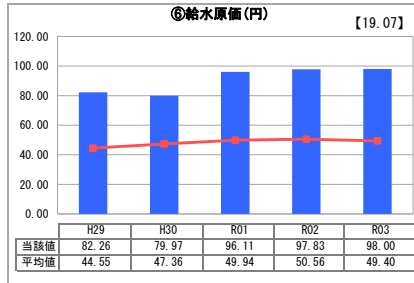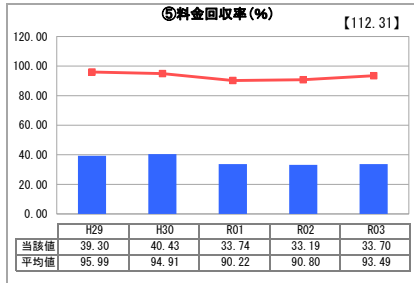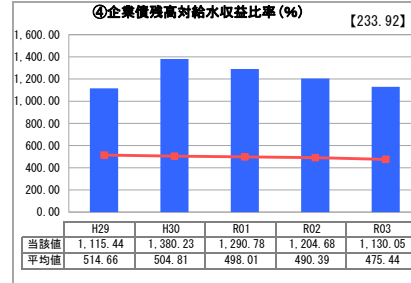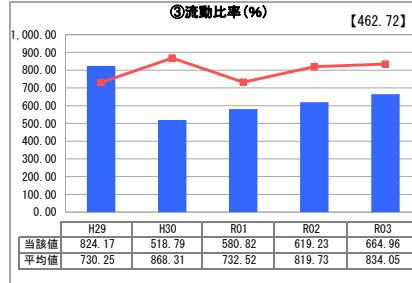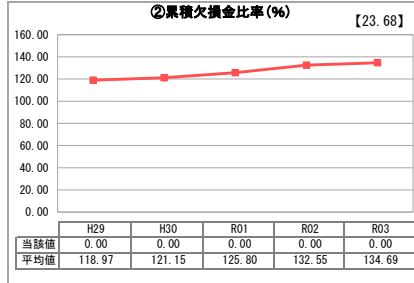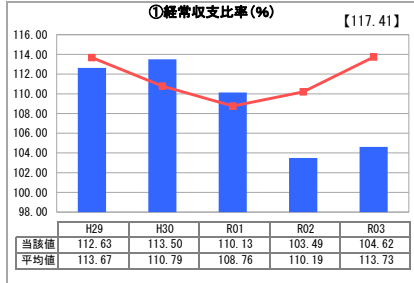

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

当市の工業用水道事業は、昭和60年から給水を開始し、市町村合併を経て平成27年度に市長部局から上下水道局に事務を移管した。この事業は、市の施策としての重要な産業基盤を支えるものであるため、収益となる料金を低く設定している。このため、給水収益で不足する費用の大半を一般会計繰入金で賄っている状況である。

そのため、①では100%を超えて推移しているものの、⑤では30～40%程度となっている。

③は、平成30年度に機械装置の新規設置と老朽化による更新により減少したが、徐々に回復している。

④は、平成30年度に機械装置の新規設置に伴う企業債の借入により増加したが、元金償還により徐々に減少している。

⑥は、大きな施設の更新予定はないが、施設の老朽化が進むため、今後、修繕費の増加が見込まれる。また、契約水量内での給水量の増加に伴い、動力費の増加も考えられるため、引き続き効率的な事業運営に努めるとともに、経営基盤の教科に取り組んでいく必要がある。




⑦及び⑧は、低い水準で推移しており、施設の処理能力に余裕があるため、効率化を図る必要があるが、先に述べたように、当事業は市の施策として重要な産業基盤を支えるものであるため、安易に効率化や施設規模の適正化等を図ることができない。

2. 老朽化の状況について

当市の工業用水道事業は、昭和60年から給水を開始し、30年以上が経過している。

耐用年数を超えた管路等は存在しないが、設備や機械装置等に故障が発生しているため、順次更新に努めている。

2. 老朽化の状況

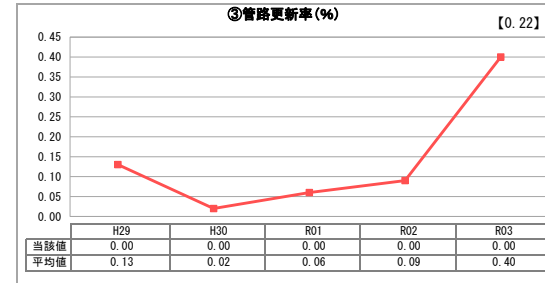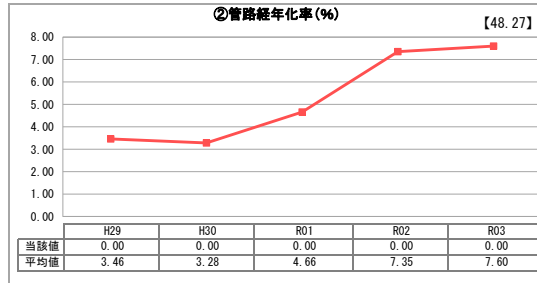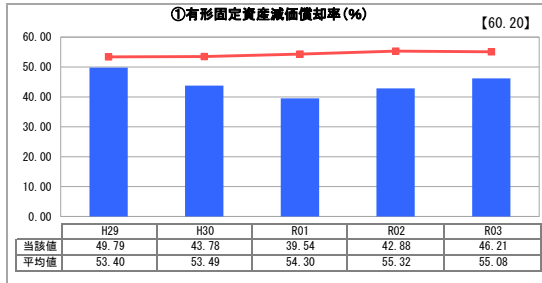

全体総括

今後は、「佐賀市工業用水道事業経営戦略」及び令和2年9月に改訂した「佐賀市上下水道ビジョン」に基づき、安全かつ安定的な給水を行うため、施設の適正な維持管理を実施していく必要がある。

また、健全な経営と効率的な事業運営を行うためにも、施設の効率化や料金改定について一般会計と協議し検討していく必要がある。